















































# AUDYTORIUM MAXIMUM POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

## LEGENDA

- Grzejnik słdowy płytowy, gładki w kolorze szarym
-                                               

Odpowietrzenie pionu c.o. włączyć do istniejących przewodów odpowietrzających przebiegających pod stropem Skropiliny z klimakonwektorów włączyć poprzez syfon do istniejącej kanalizacji sanitarnej

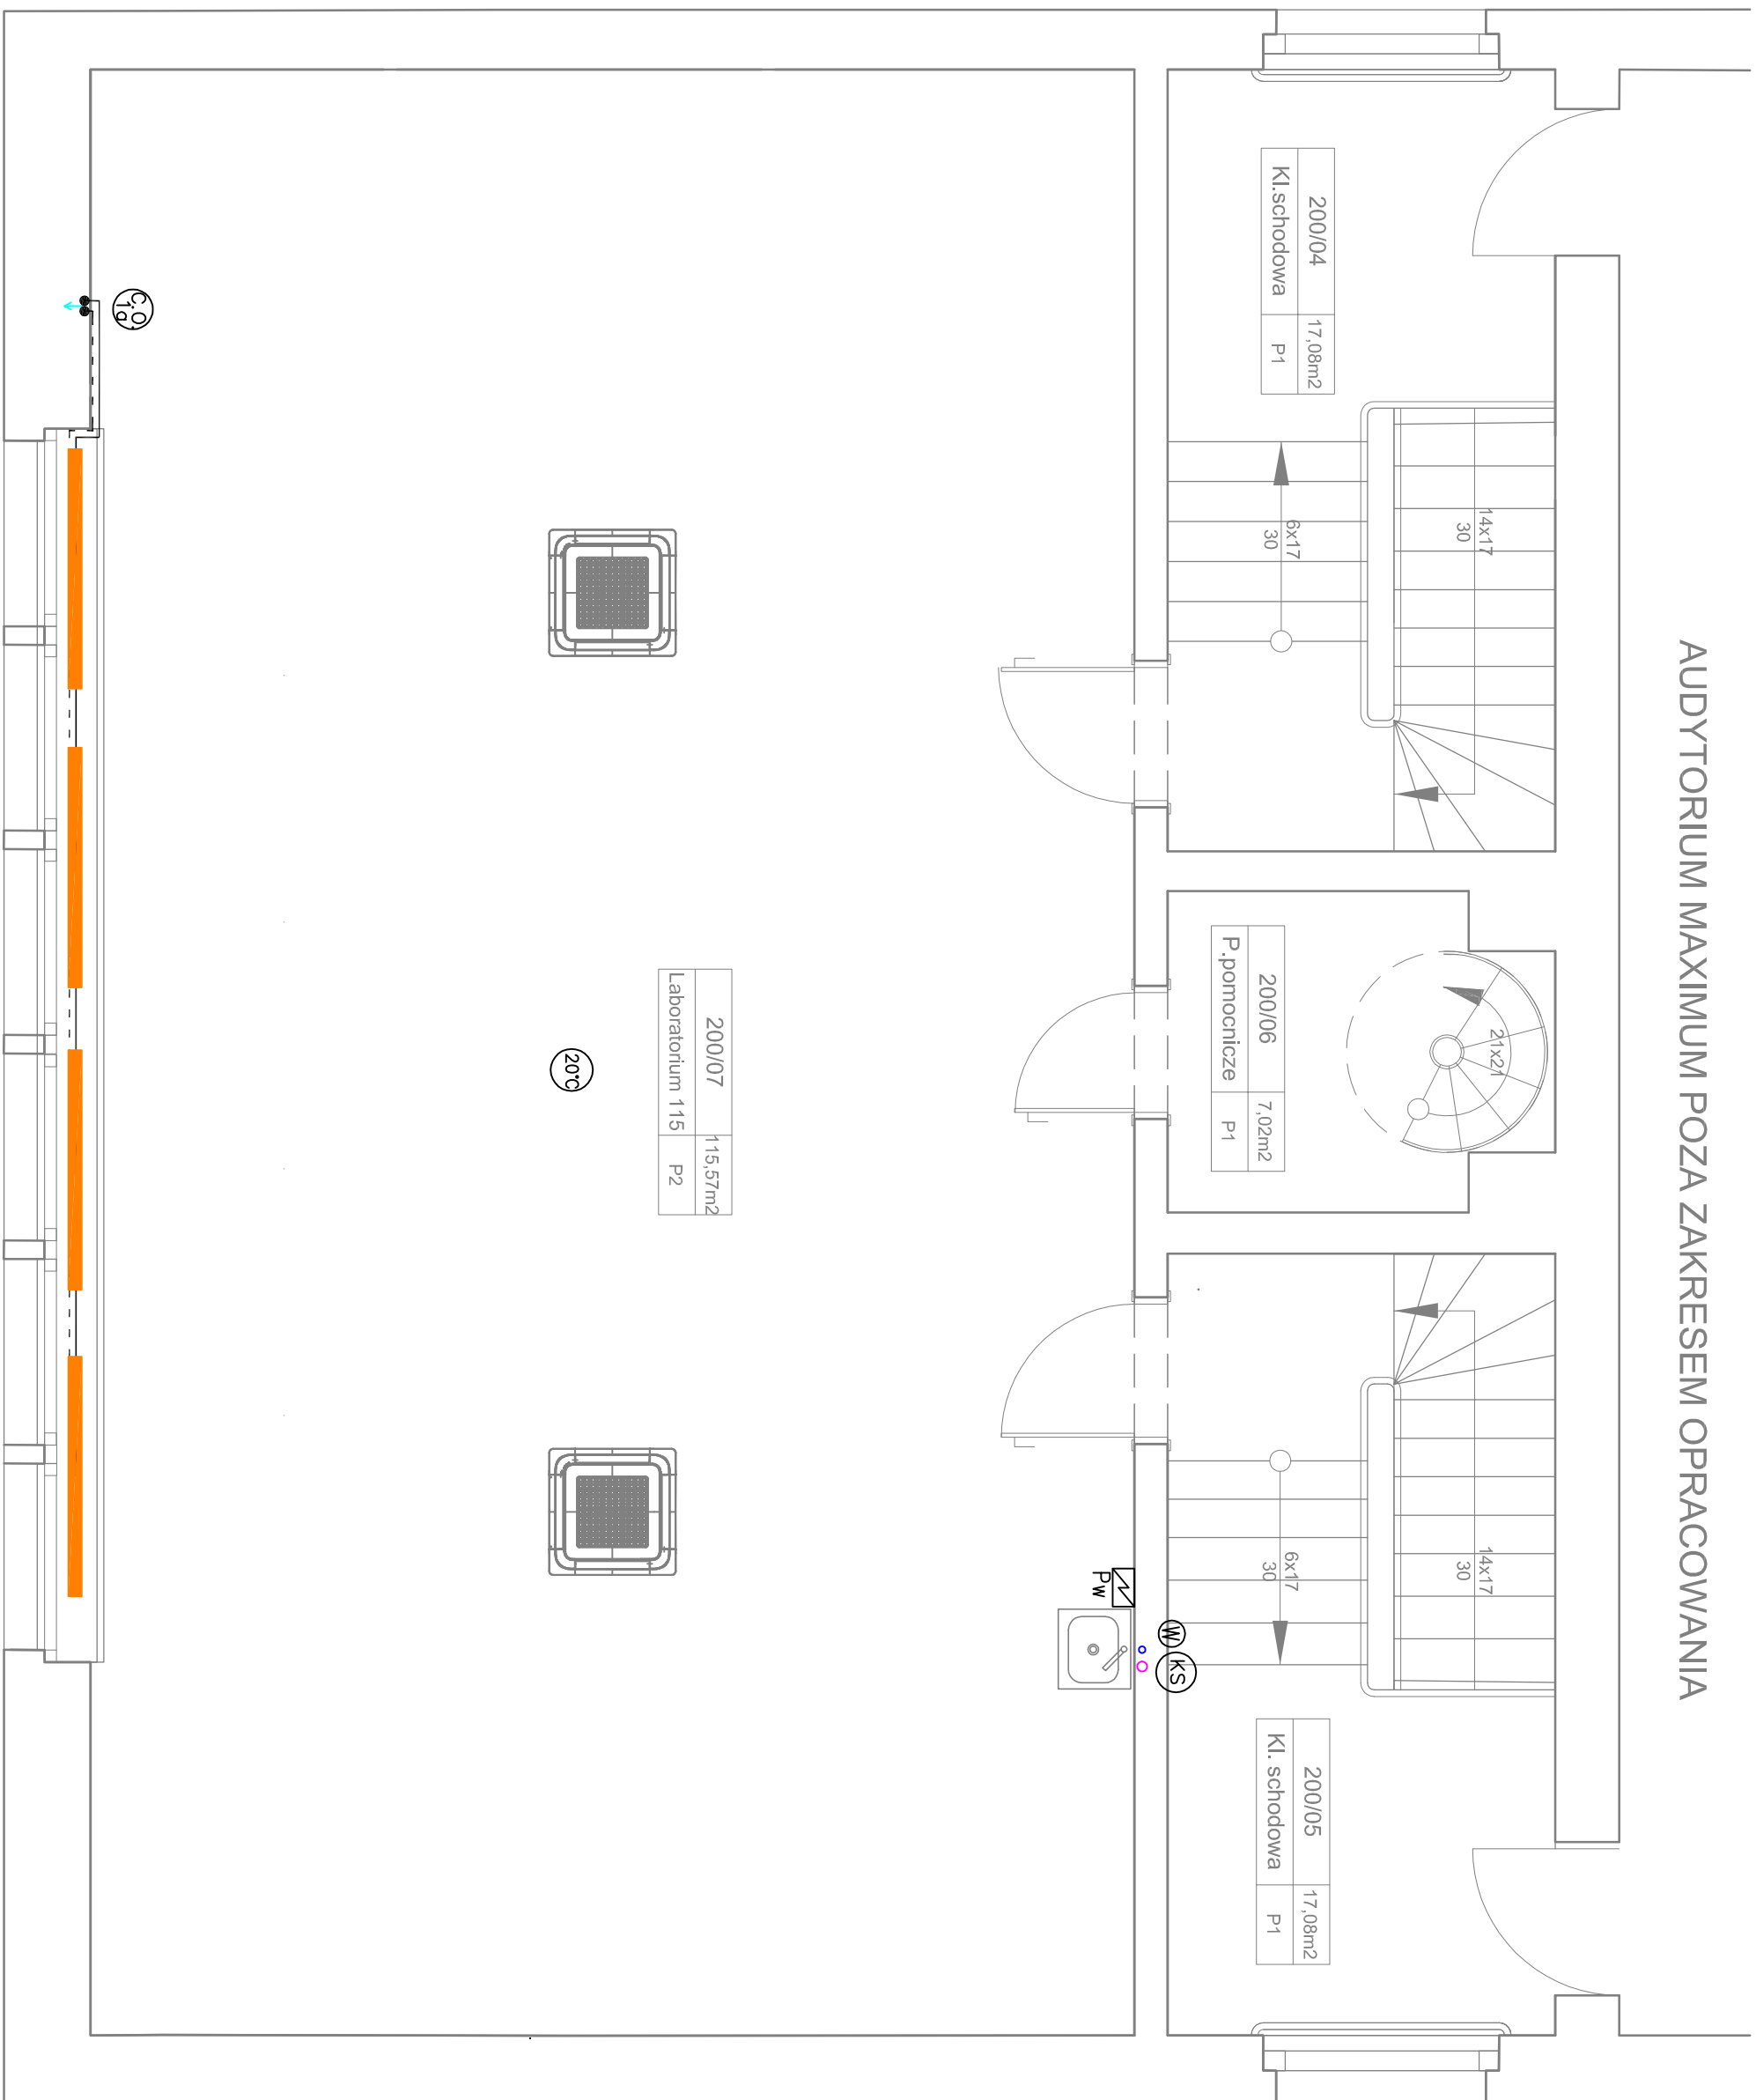

L.p.	Data zmiany	Opis zmiany		podpis autora zmiany
<div>Firma "RECORD" Sp. z o.o. 80-209 Gdańsk, ul. Homera 55 tel.(58) 340 35 67, fax(58) 340 35 69 record@record.gda.pl, www.record.gda.pl</div> <div><p>FIRMA <b>RECORD</b> ISO 9001:2000</p></div>				
Objekt:	POLITECHNIKA GDAŃSKA; UL. NARUTOWICZA 11 / 2; 80 - 233 GDAŃSK REMONT SALI NR 115 I CZĘŚCI KLATKI SCHODOWEJ GMACHU AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ			Data:  04.2015
Projekt:	PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH			Nr rysunku:  3
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	BRAZŁ:	SANITARNA	
Nazwa rysunku:	RZUT INSTALACJI SANITARNYCH POZIOM 200, SALA 115			Skala:  1:50
Autorzy:	Inię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Specjalność:	Podpis
Projektant:	mgr inż. ELŻBIETA POZOŃSKA	2746/GD/86	instalacyjno-inżynierska	
Wezbrozca:	inż. BRAZEJ KORGIŁ Instalacje sanitarne	-	-	
Spowacz:	mgr inż. BEATA GLAPA – JURSZ	POM/0202/P00S/08	Instalacyjna	