


Układ sieci TN-S.

wypust do pasków ledowych pionowych ,
zasilacz nad sufitem podwieszanym,
taśmy led przez całą długość ściany

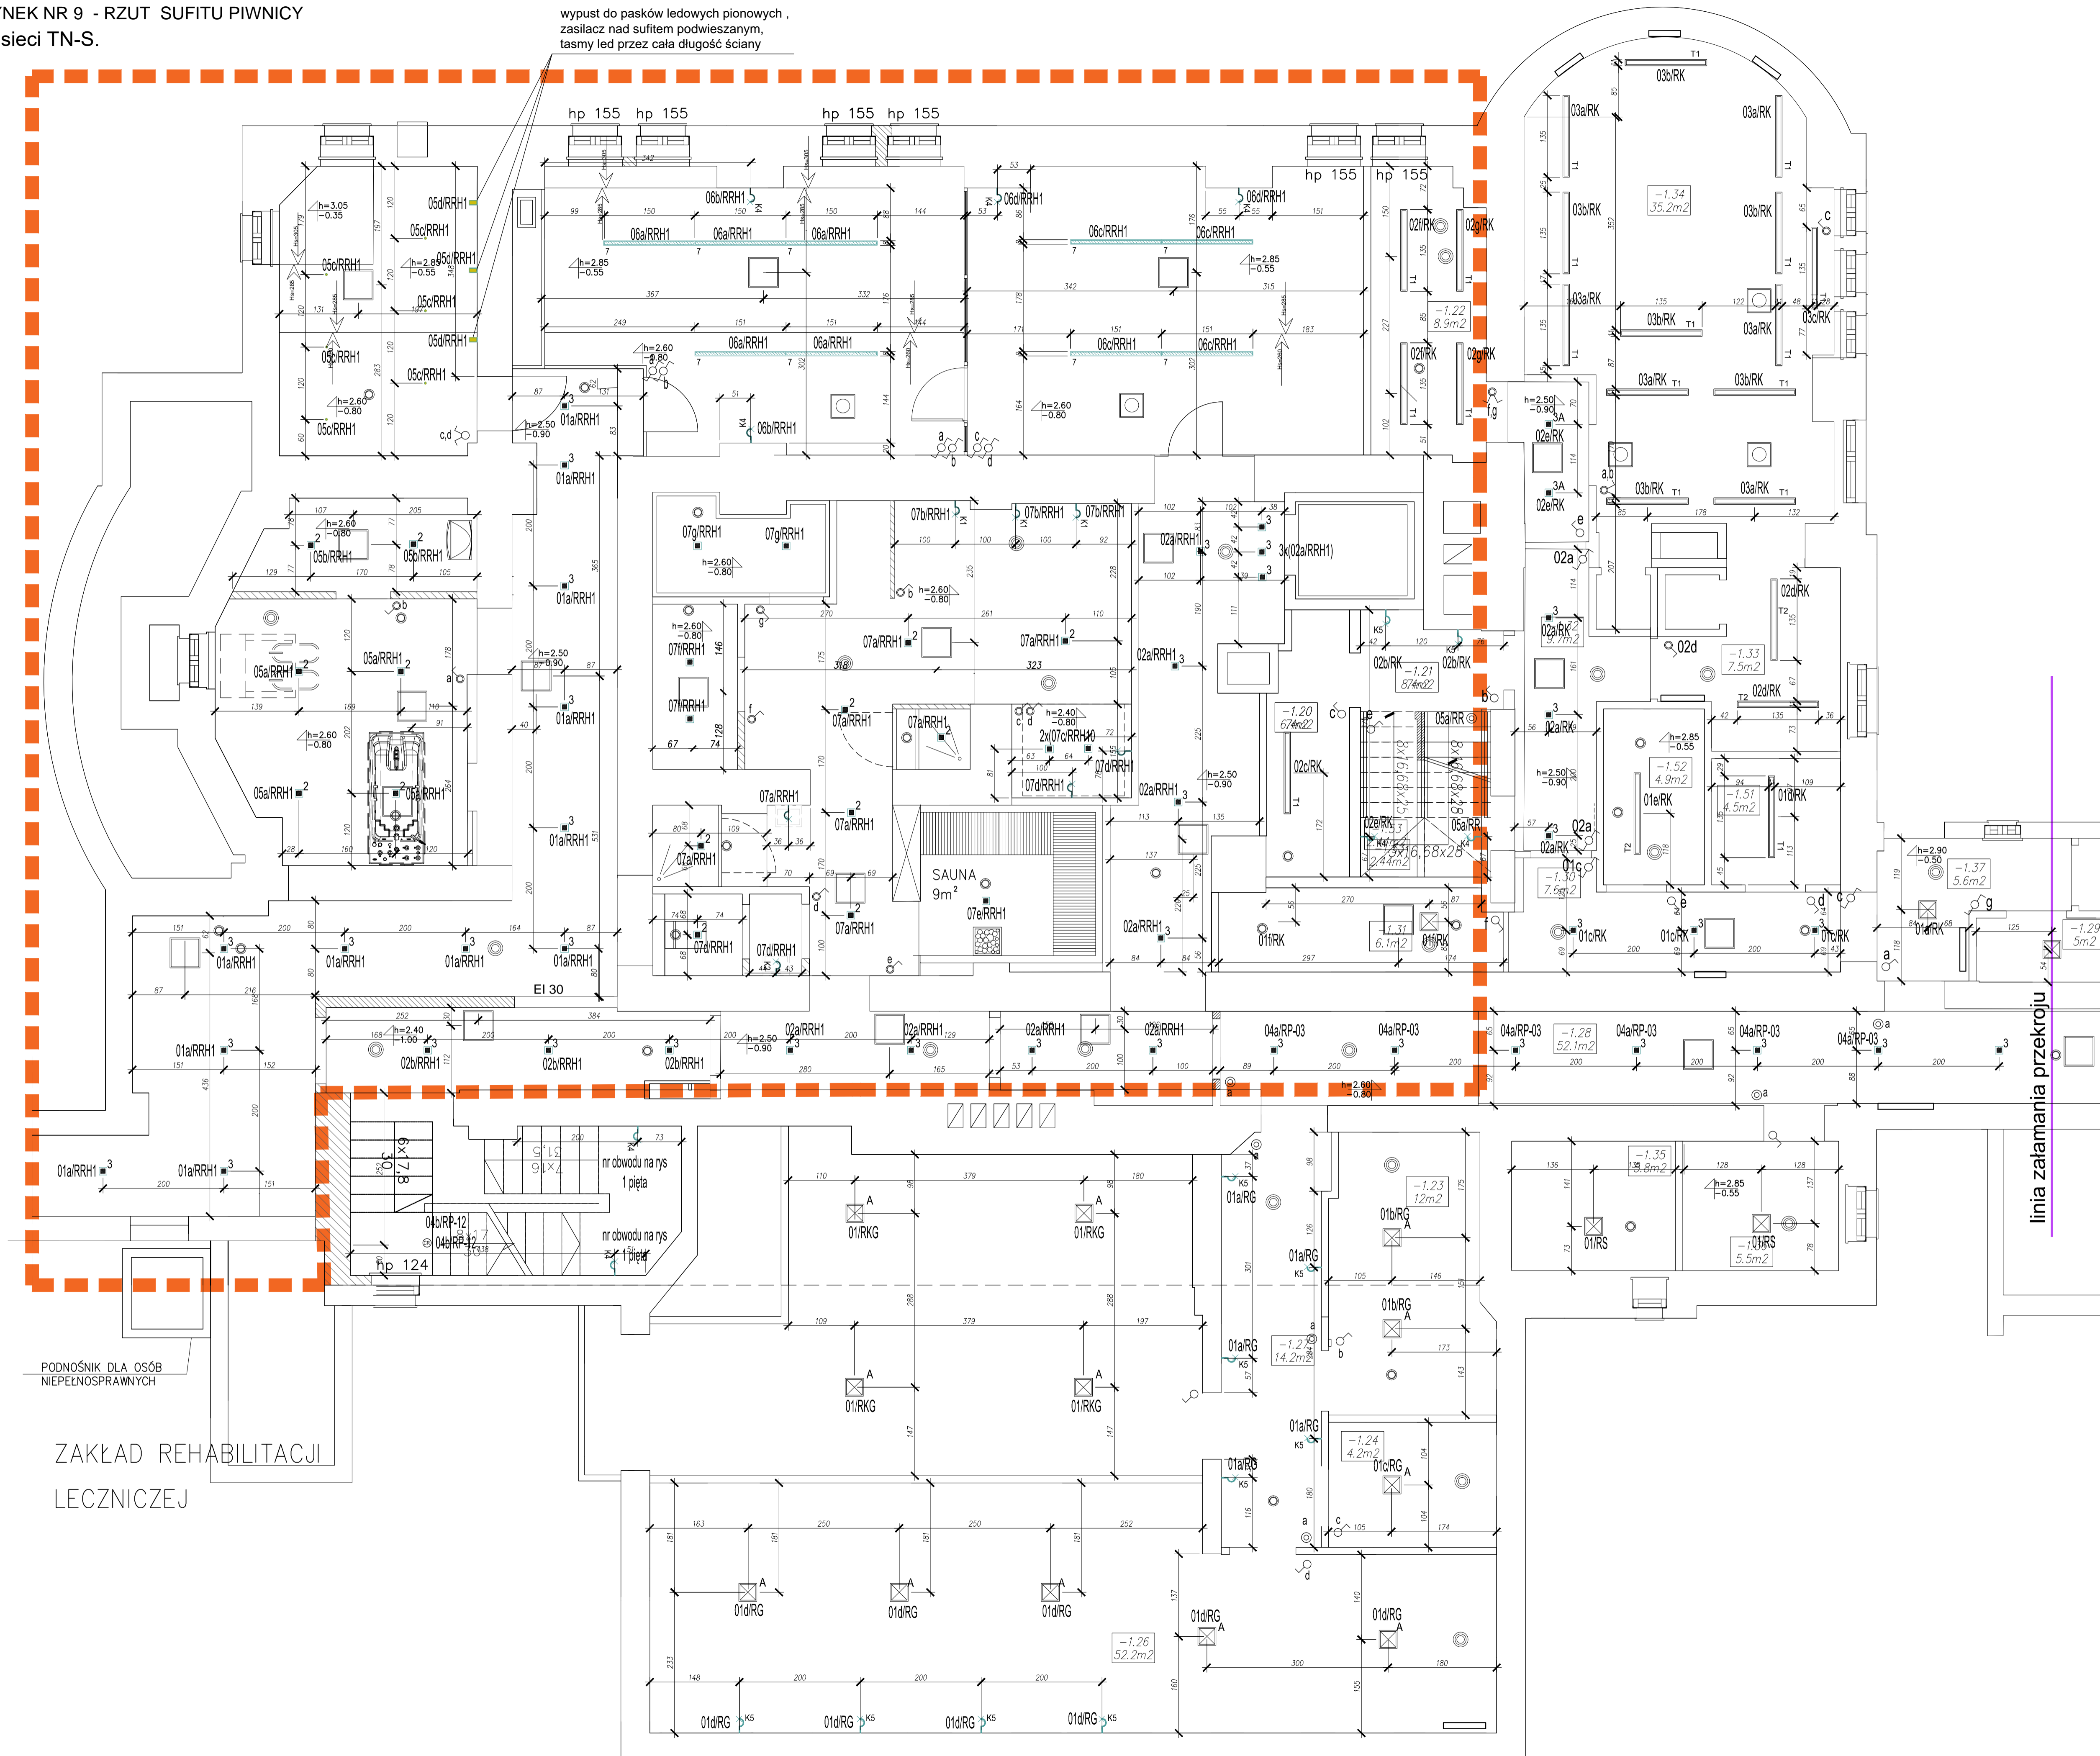

-  terminal wentylacyjny nawiewny
-  terminal wentylacyjny wywiewny
-  terminal wentylacyjny
-  obudowa skosów z płyt g-k
-  różnica w wysokości stropów
-  kratka wentylacyjna
-  terminale wentylacyjne
-  kłapa rewizyjna

ROZWIĄZANIE NA RYUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIĘŚCOWIENIE	OPIS TECH.
 K1	WYPUST OŚMIENIOWY SCIEŃNY (KINKIET) (POM. SPA) 4 szt.	h=180cm od wykłaski	moc=40 W IP 44
 K2	WYPUST OŚMIENIOWY SCIEŃNY (KINKIET) LAZEMKOWY 13 szt.	h=180cm od wykłaski	moc=24 W
 K3	WYPUST OŚMIENIOWY SCIEŃNY (KINKIET) OPRAWA WBLUDOWANA W PANEŁ ŁÓŻKA	h=180cm od wykłaski	moc=2x23 W
 K4	WYPUST OŚMIENIOWY SCIEŃNY (KINKIET) KORTAZJE 18 szt.	h=180cm od wykłaski	moc=23 W
 K5	WYPUST OŚMIENIOWY SCIEŃNY (KINKIET) POMIESZCZENIA TECHNICZNE 11 szt.	h=180cm od wykłaski	moc=40 W
 K6	WYPUST OŚMIENIOWY SCIEŃNY (KINKIET) RESTAURACJA	h=180cm od wykłaski	moc=20 W
 K7	WYPUST OŚMIENIOWY SCIEŃNY (KINKIET) POKOJE HOTELOWE	h=180cm od wykłaski	moc=40 W
1 	LAMPA WISIĄCA (RESTAURACJA)	sufit	moc=40 W
1 	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA MOKRE) 5 szt.	sufit	moc=23 W
2 	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA KONKUBIUM) 47 szt.	sufit	moc=23 W
4 	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POKOJE HOTELOWE)	sufit	moc=40 W
5 	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (ŁAZIENKA, POMIESZCZENIA MOKRE) 4 szt.	sufit	moc=23 W
6 	OPRAWA SPECJALNA WPUSZCZANA W SUFIT (MAŁA SALA KONFERENCYJNA)	sufit	moc=40 W
7 	OPRAWA NASUFITOWA (SŁOWNIA) 4 szt.	sufit	moc=40 W
8 	LAMPY WISIĄCE (NAD ŁADAMI RECEPCJI)	sufit	moc=40 W
	ŁŚTWA NASUFITOWA LEDOWA (POKÓJ 1) 1 szt.	sufit	moc=6x1, 15 W
9 	OPRAWA NASUFITOWA W SUFIT (POM. BURJOWE)	sufit	moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNE 18 szt.	na suficie	moc=40 W
3A 	OPRAWA NASUFITOWA OPRAWA EKSPOZYCYJNA, RUCHOMA (LOBBY)	na suficie	moc=23 W
3A 	OPRAWA NASUFITOWA POMIESZCZENIA KONKUBIUM 8 szt.	na suficie	moc=23 W
5A 	OPRAWA NASUFITOWA (ŁAZIENKA, POMIESZCZENIA MOKRE)	sufit	moc=40 W
8A 	LAMPY WISIĄCE (LOBBY)	na balkon	moc=40 W
9A 	OPRAWA NASUFITOWA (POM. BURJOWE)	na suficie	oprawa kwadratowa kolor: stonowany moc=40 W
11 	OPRAWA NASUFITOWA (POM. KLUBOWY) 15 szt.	bezdopiędnie na ścianie	oprawa 150cm x 150cm zawieszana biała stalowa, biała, moc=36W
12 	OPRAWA NASUFITOWA (POM. KLUBOWY) 3 szt.	bezdopiędnie na ścianie	oprawa 150cm x 10cm zawieszana biała stalowa, biała, moc=36W
K8 	KINKIET OBRAŻYWO 3 szt.	wg układów ścian	
9 	ŁYSTWA LEDOWA POŚWIETLIENIE NUMERACJI POKOI	h=180cm od wykłaski	

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	WYMAGOWANIE
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY – JEDNODRUTOWY	* 1,1m nad wyłok przy koku 0,6m przy wysokości 1,2m
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY – ŚWIECZKOWY	1,2m nad wyłok
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY – PRZYCIŚNĄCY PODSIEMYLNY	1,2m nad wyłok
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY – SCHODOWY	1,2m nad wyłok
	CZYNNIK KART HOTELOWYCH W POKOJACH HOTELOWYCH (CARD-HOLDER)	0,85m nad wyłok
	SWIOTLO CZUŁKA RUCHU ŻEGLI	suffl
	WPUTNO PRZEWODU, PODSTAWIC OK. 1m ZAPASU PRZEWODU	
	PRZEWODZIDŁO, ZAOKRĘCONY PUSZK PRZELĄCZOWNIA NAPIŃKOWA IP44	
	TABLICA ELEKTRYCZNA	

- 1) Opis obwodu XYyJZZ - oznacza
XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ,
y - w przypadku obwodów oświetleniowych
grupa oświetleniowa.
- 2) Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać
podane niżej parametry lub wyższe.
- 3) Nazwa "wypust" oznacza oprawę (kinkiet) opisany w zestawieniu
opraw załączonym do opisu

RYSUNEK ZAMIENNY - aneks nr 1 z dnia 14.12.2015. zastępuje rysunek nr E-2.12

	KD KOZIOWSKI DESIGN			
	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zarzecz 10, tel. (58) 552-02-53 e-mail: MASEK@KOZIOWSKI.PL			
TEMAT:	OSRODEK ROZWOJOWO - REHABILITACYJNY "EUREKA" W SPOLOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11			BRANZA ELEKTRO
PROJEKT:	ANEXS nr 1 z dnia 14.12.2015 PROJEKT WYKONAWCZY			FAZA WYKONAWCZY
RYTUWEL:	RZUT PIWNICY BD. NR.9 - INSTALACJA OŚWIETLENIA			SKALA 1:50
	INŻ. J. NAZEMSKI	UPRAWNIENIA	PODSZ.	DATA 12.12.2015
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Fazelko	GT-IB-803/12775		NR. RYS. E-212
SPRAWDZIL:	inż. Leszek Cieślak	4558/G-90		