


CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE

BUDYNEK NR 9 - RZUT SUFITU 2 PIĘTRA

Układ sieci TN-S.

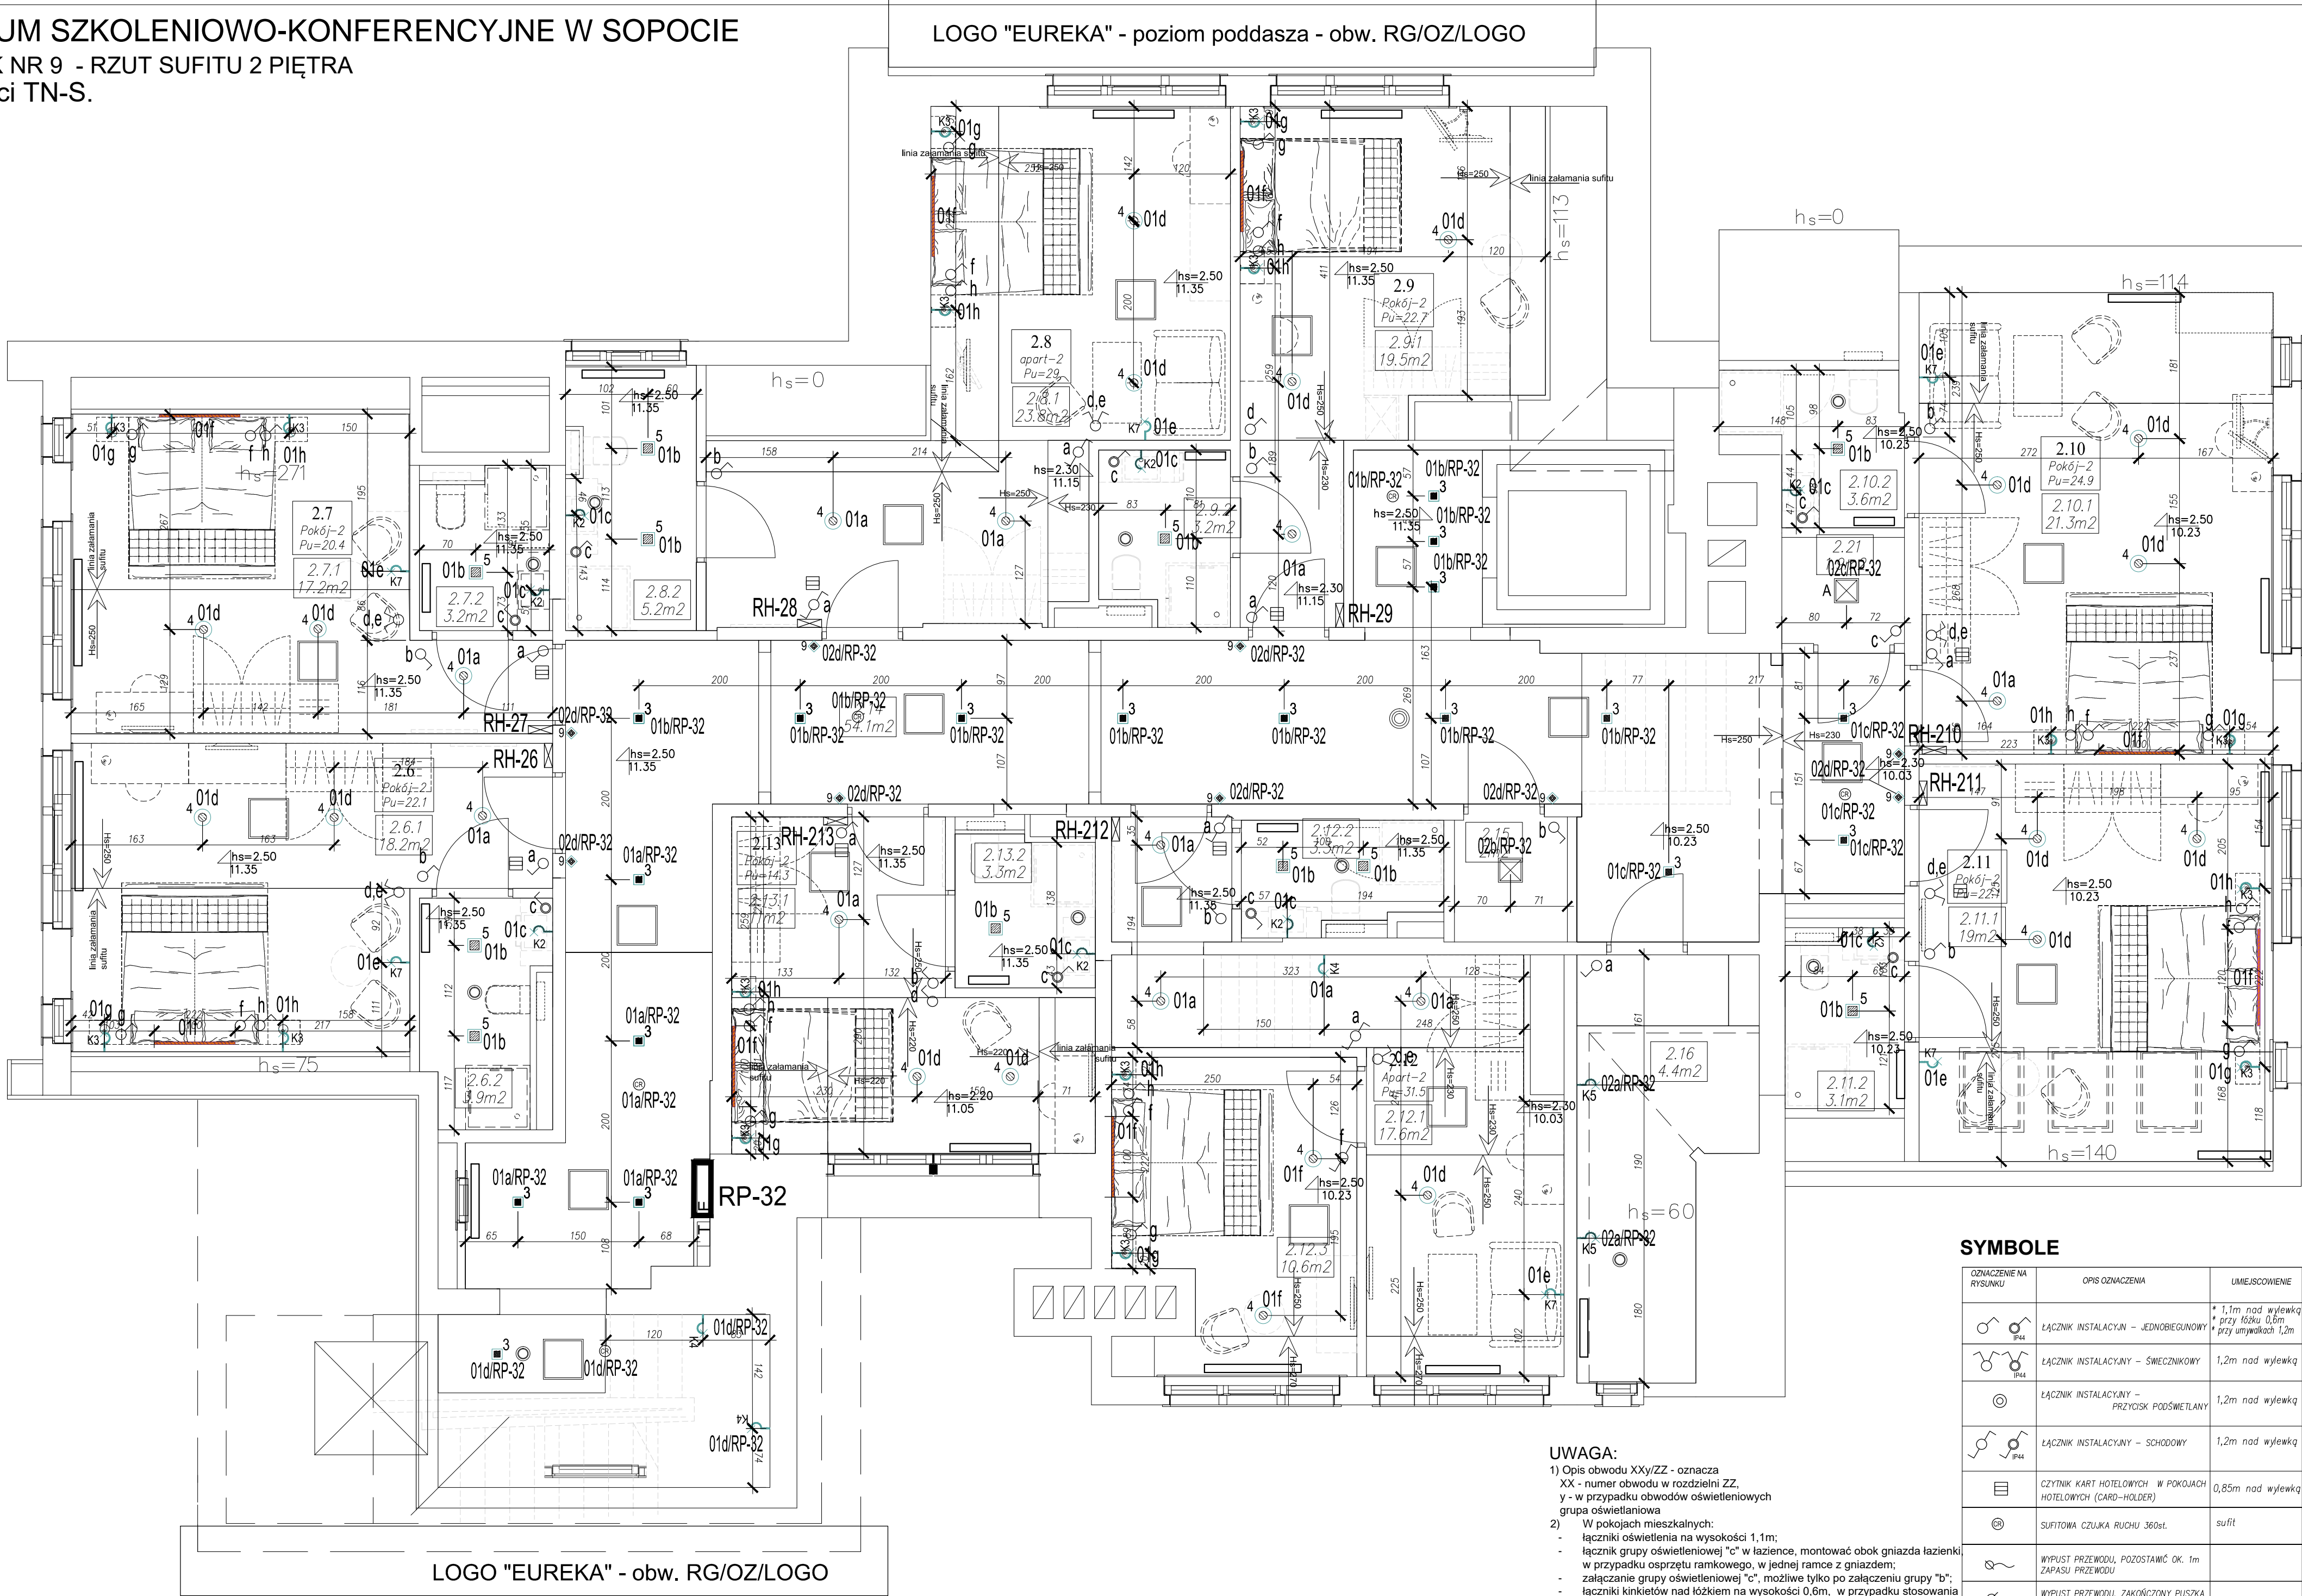

LOGO "EUREKA" - poziom poddasza - obw. RG/OZ/LOGO

LOGO "EUREKA" - obw. RG/OZ/LOGO

UWAGA:

- Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ, y - w przypadku obwodów oświetleniowych grupa oświetleniowa
- W pokojach mieszkalnych:
 - łączniki oświetleniowej "c" w łazience, montować obok gniazda łazienki w przypadku osprzętu ramkowego, w jednej ramce z gniazdem;
 - złączanie grupy oświetleniowej "c", możliwe tylko po złączeniu grupy "b";
 - łączniki kinkietów nad łóżkiem na wysokości 0,6m, w przypadku stosowania osprzętu ramkowego w jednej ramce z gniazdem;
 - "card holder" na wysokości 0,85m, pod łącznikiem oświetlenia grupy "a".
- Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać podane niżej parametry lub wyższe.
- Nazwa "wypust" oznacza oprawę (kinkiet) opisaną w zestawieniu załączonym do opisu.

LEGENDA:

- terminal wentylacyjny nawiewny
- terminal wentylacyjny wywiewny
- terminal wentylacyjny
- obudowa skosów z płyt g-k
- różnica w wysokości stropów
- kratka wentylacyjna
- terminale wentylacyjne
- kłapa rewizyjna

OZNACZENIA OŚWIETLENIA

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIĘJŚCOWIENIE	OPIS TECH.
K1	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) (POM. SPA)	h=180cm od wyłewki	moc=40 W IP 44
K2	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) ŁAZIENKOWY 8 szt.	h=180cm od wyłewki	moc=24 W
K3	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) OPRAWA WBUWOWANA W PANEL ŁÓŻKA 17 szt.	h=85cm od wyłewki	moc=2x23 W
K4	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) KORYTARZE 2 szt.	h=180cm od wyłewki	moc=23 W
K5	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) POMIESZCZENIA TECHNICZNE 2 szt.	h=180cm od wyłewki	moc=40 W
K6	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) RESTAURACJA	h=180cm od wyłewki	moc=20 W
K7	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) POKOJE HOTELOWE 6 szt.	h=180cm od wyłewki	moc=20 W
1	LAMPA WISZĄCA (RESTAURACJA)	sufit	moc=40 W
1	OPRAWA WPUŚCZANA W SUFIT	sufit	moc=40 W
2	OPRAWA WPUŚCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA MOKRE)	sufit	moc=23 W
3	OPRAWA WPUŚCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI) 18 szt.	sufit	moc=23 W
4	OPRAWA WPUŚCZANA W SUFIT (POKÓJE HOTELOWE) 29 szt.	sufit	moc=40 W
5	OPRAWA WPUŚCZANA W SUFIT (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE) 11 szt.	sufit	moc=23 W
6	OPRAWA SPECJALNA WPUŚCZANA W SUFIT (MAŁA SALA KONFERENCYJNA)	sufit	moc=40 W
7	OPRAWA NASUFITOWA (SIŁOWNIA)	sufit	moc=40 W
8	LAMPA WISZĄCA (NAD ŁADAMI RECEPCJI)	sufit	moc=40 W
	LISTWA OŚWIETLENIOWA LEDOWA (120cm/80cm) x 6cm/8cm) 5 szt.	sufit	moc=6x3,15 W
9	OPRAWA WPUŚCZANA W SUFIT (POM. BIUROWE)	sufit	moc=40 W
A	OPRAWA NASUFITOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNE 2 szt.	na sufcie	moc=40 W
3a	OPRAWA NASUFITOWA OPRAWA EKSPOZYCYJNA, RUCHOMA (LOBBY)	na sufcie	moc=23 W
3A	OPRAWA NASUFITOWA (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI)	na sufcie	moc=23 W
5A	OPRAWA NASUFITOWA (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE)	na sufcie	moc=40 W
8a	LAMPA WISZĄCA (LOBBY)	na krokwi	moc=40 W
8A	OPRAWA NASUFITOWA (POM. BIUROWE)	na sufcie	oprawa kwadratowa kolor stalowy, moc=40 W
T1	OPRAWA NASUFITOWA (POM. KUCHNI)	bezpośrednio na stropie	oprawa 135cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=36W
T2	OPRAWA NASUFITOWA (ZMYWAK, LODÓWKI)	bezpośrednio na stropie	oprawa 136cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=58 W
K8	KINKIET OBRAZOWY	wg widoków ścian	
9	LISTWA LEDOWA PODŚWIETLENIE NUMERACJI POKOI 10 szt.	h=180cm od wyłewki	

SYMBOLE

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIĘJŚCOWIENIE
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - JEDNOBIEGUNOWY	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - JEDNOBIEGUNOWY	* 1,1m nad wyłewką przy łóżku 0,6m przy umywalni 1,2m
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - ŚWIECZKOWY	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - ŚWIECZKOWY	1,2m nad wyłewką
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - PRZYCIŚK PODŚWIELANY	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - PRZYCIŚK PODŚWIELANY	1,2m nad wyłewką
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - SCHODOWY	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - SCHODOWY	1,2m nad wyłewką
CZYTNIK KART HOTELOWYCH (CARD-HOLDER)	CZYTNIK KART HOTELOWYCH (CARD-HOLDER)	0,85m nad wyłewką
SUFITOWA CZUJKA RUCHU 360st.	SUFITOWA CZUJKA RUCHU 360st.	sufit
WYPUST PRZEWODU, POZOSTAWIĆ OK. 1m ZAPASU PRZEWODU	WYPUST PRZEWODU, POZOSTAWIĆ OK. 1m ZAPASU PRZEWODU	
WYPUST PRZEWODU, ZAKOŃCZONY PUSZKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ NATYKNOWĄ IP44	WYPUST PRZEWODU, ZAKOŃCZONY PUSZKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ NATYKNOWĄ IP44	
TABLICA ELEKTRYCZNA	TABLICA ELEKTRYCZNA	

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zachodzą 10; tel. (058) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI			
TEMAT:	OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/8/11	BRANŻA:	ELEKTR
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY	FAZA:	WYKONAWCZY
RYSUJEK:	RZUT 2 PIĘTRO BUD. NR9 - INSTALACJA OŚWIETLENIA	SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Formella	DATA:	06.2015
SPRAWDZIŁ:	inż. Leszek Cieszkowski	NR. RYS.	E-242