


BILANS POWIERZCHNI				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.		
-1.1	TOALETA Z SZATNIADŁA NIEPEŁNOSP.	9.8m ²	-1.27	KORYTARZ
-1.2	TOALETA I SZATNIA DAMSKA	16.2m ²	-1.28	KOMUNIKACJA
-1.3	TOALETA I SZATNIA MĘSKA	16.2m ²	-1.29	MAGAZYN NA NAPOJE
-1.4	GABINET MASAŻU	12.5m ²	-1.31	KORYTARZ
-1.5	ZAPLECZE SOCJ.PRAC.REHABILITACJI	16.6m ²	-1.32	KORYTARZ
-1.6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5m ²	-1.33	ZMYWALNIA
-1.7	KOMUNIKACJA	8.5m ²	-1.34	KUCHNIA
-1.8	KŁATKA SCHODOWA	20.7m ²	-1.35	MAGAZYN POŚCIELI CZYSTEJ
-1.9	KOMUNIKACJA	42.6m ²	-1.36	MAGAZYN POŚCIELI BRUDNEJ
-1.10	KRIOTERAPIA	9.3m ²	-1.37	KORYTARZ
-1.11	LASERO-MAGNETOTERAPIA	13.3m ²	-1.38	ŁAZIENKA PRAC.REHABILITACJI
-1.12	KINEZYTERAPIA	36.2m ²	-1.39	MAGAZYN SZKŁA,PORCELANY,AKCES.
-1.13	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	14.0m ²	-1.40	SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW/przebieieraln
-1.14	ODNOWA BIOLOGICZNA	29.8m ²	-1.41	TOALETA DLA PRACOWNIKÓW
-1.15	KORYTARZ	41.6m ²	-1.42	ARCHIWUM
-1.16	SAUNY	23.5m ²	-1.43	ADMINISTRACJA
-1.17	HYDROTHERAPIA	9.1m ²	-1.44	ADMINISTRACJA
-1.18	WC DAMSKIE	2.4m ²	-1.45	ADMINISTRACJA/KIEROWNIK KUCHNI
-1.19	WC MĘSKIE	2.4m ²	-1.46	KORYTARZ
-1.20	MAGAZYN ART SUCHYCH	6.4m ²	-1.47	KOMUNIKACJA
-1.21	KŁATKA SCHODOWA	8.4m ²	-1.48	KOMUNIKACJA
-1.22	POM. OBRÓBKII TERMICZNEJ I CZYSTEJ	8.7m ²	-1.49	KOMUNIKACJA
-1.23	SERWEROWNIA	11.6m ²	-1.50	POM.SOCJALNE
-1.24	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	5.6m ²	-1.51	POM.SZAF. CHŁODNICZYCH
-1.25	KOTŁOWNIA	41.8m ²	-1.52	POM. OBIERANIA WARZYW
-1.26	MENTYLATORNIA	51.7m ²	-1.53	POM. PORZĄDKOWE

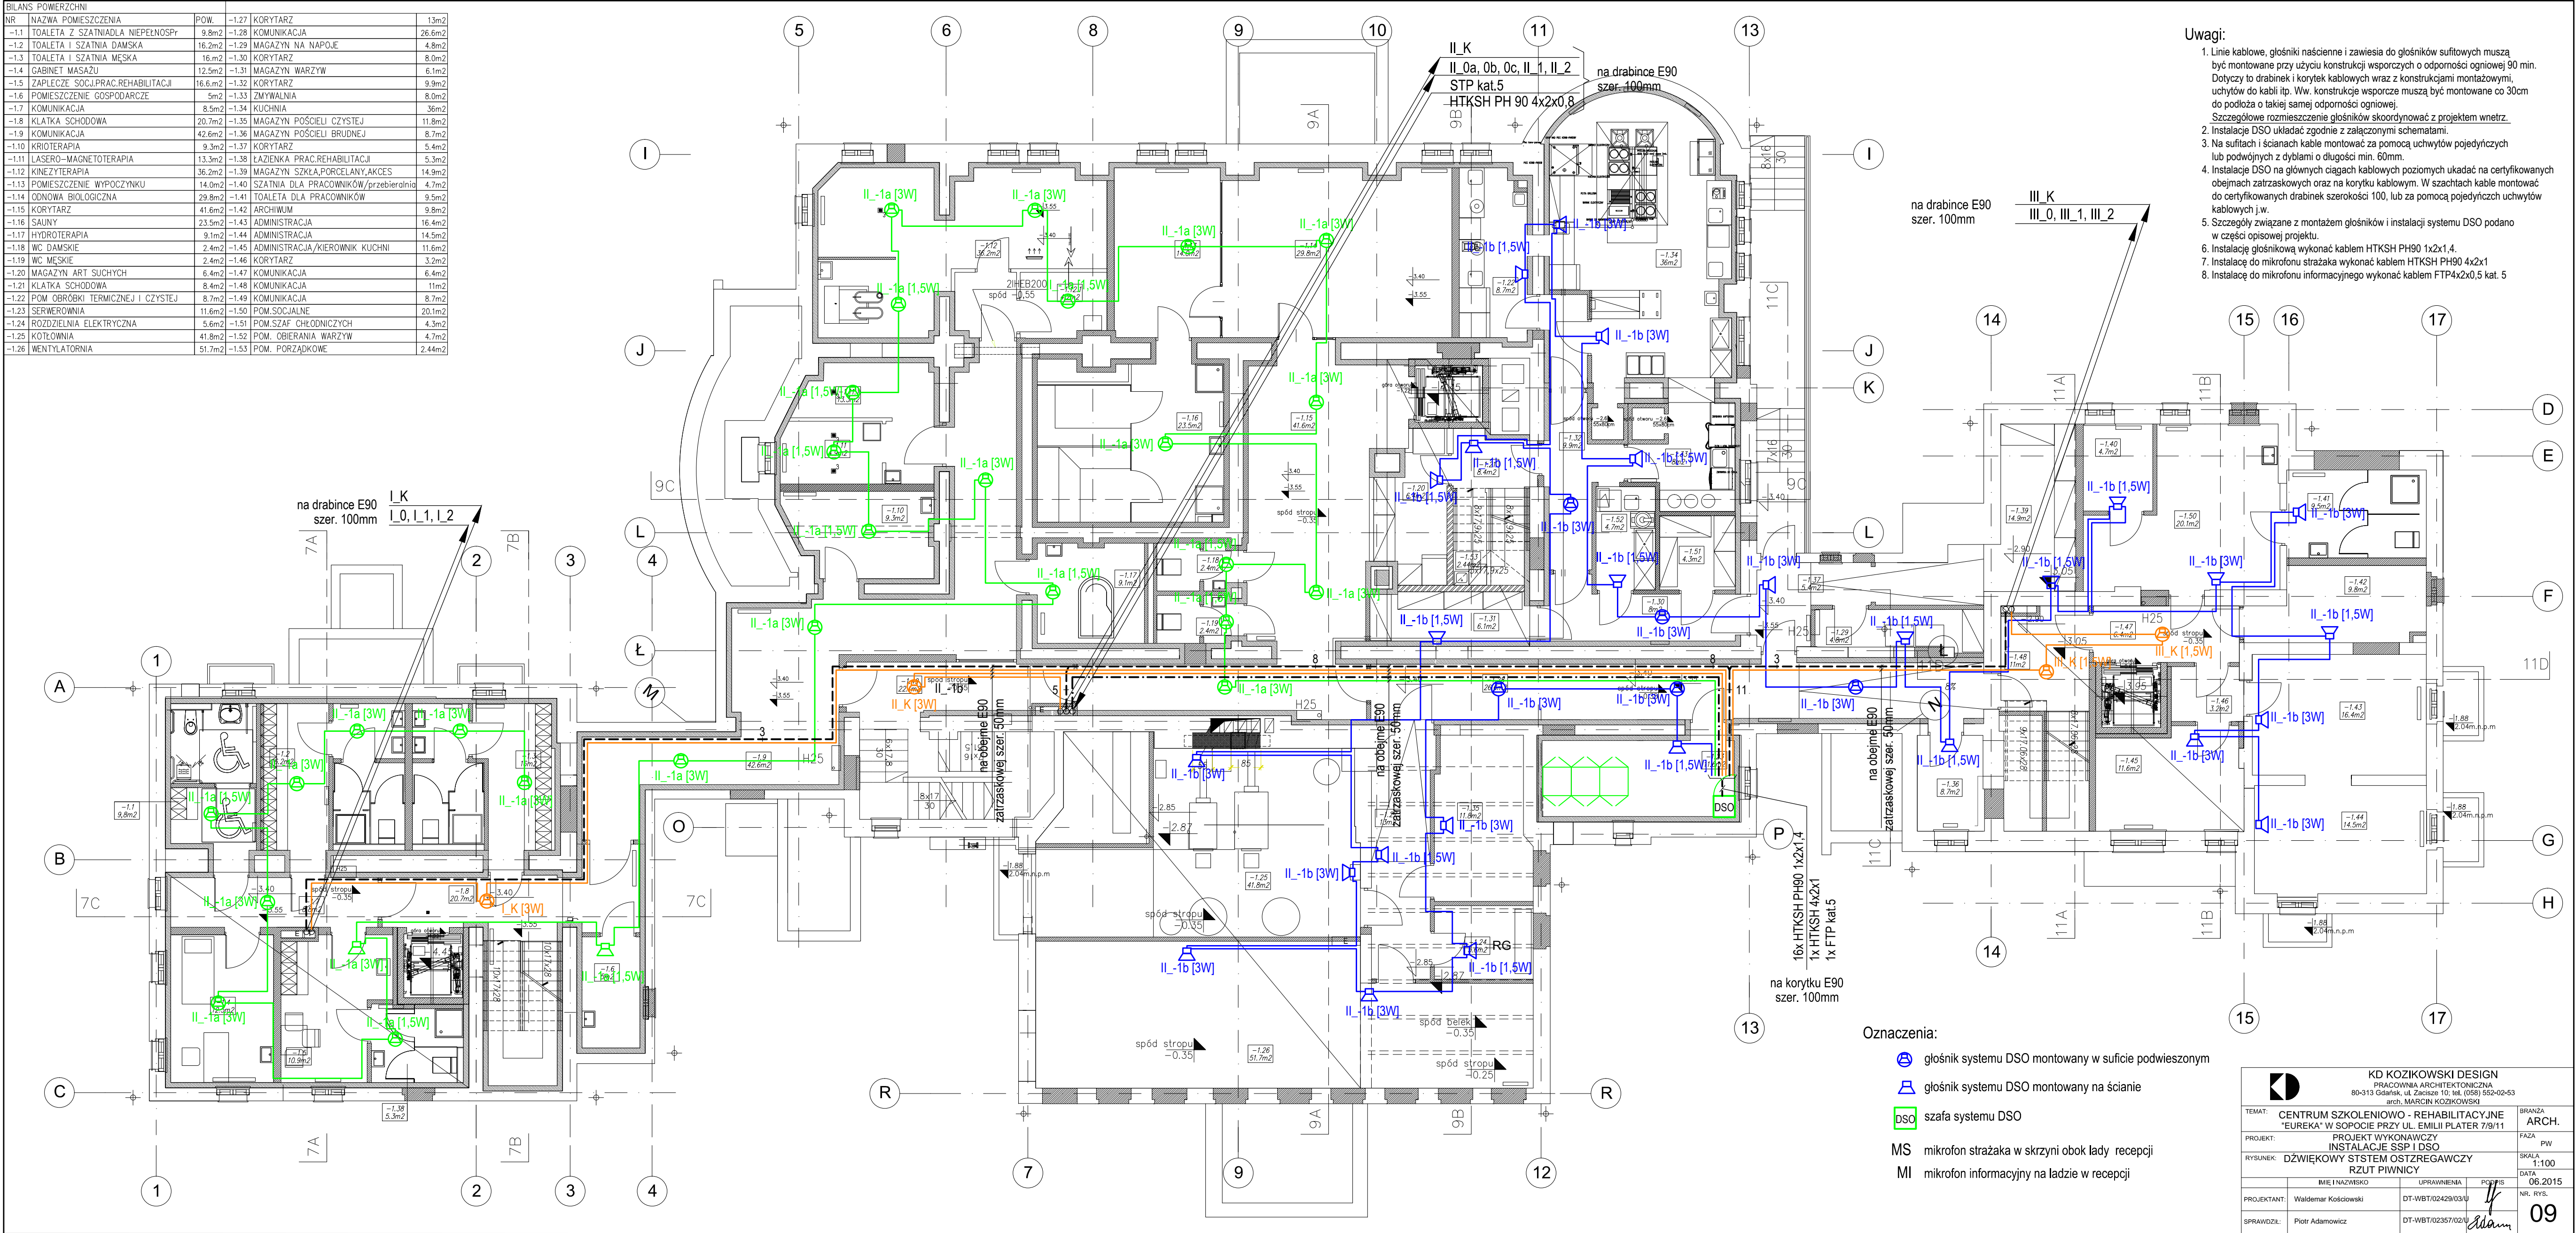

Uwagi:

- Linie kablowe, głośniki naściennne i zawieszia do głośników sufitowych muszą być montowane przy użyciu konstrukcji wsporczych o odporności ogniowej 90 min. Dotyczy to drabinek i korytek kablowych wraz z konstrukcjami montażowymi, uchwyty do kabli itp. Ww. konstrukcje wsporcze muszą być montowane co 30cm do podłoża o takiej samej odporności ogniowej. Szczegółowe rozmieszczenie głośników skoordynować z projektem wnetrz.
- Instalacje DSO układać zgodnie z załączonymi schematami.
- Na sufitach i ścianach kable montować za pomocą uchwytów pojedynczych lub podwójnych z dyblami o długości min. 60mm.
- Instalacje DSO na głównych ciągach kablowych poziomych układać na certyfikowanych obejmach zatrzaskowych oraz na korytku kablowym. W szachtach kable montować do certyfikowanych drabinek szerokości 100, lub za pomocą pojedynczych uchwytów kablowych j.w.
- Szczegóły związane z montażem głośników i instalacji systemu DSO podano w części opisowej projektu.
- Instalacje głośnikową wykonać kablem HTKSH PH90 1x2x1.4.
- Instalację do mikrofonu strażaka wykonać kablem HTKSH PH90 4x2x1.
- Instalację do mikrofonu informacyjnego wykonać kablem FTP4x2x0.5 kat. 5.

Oznaczenia:

- głośnik systemu DSO montowany w suficie podwieszonym
- głośnik systemu DSO montowany na ścianie
- szafa systemu DSO

- MS mikrofon strażaka w skrzyni obok lady recepcji
- MI mikrofon informacyjny na ladzie w recepcji

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Żurawia 10, tel. (58) 552-02-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI			
TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" W SÓPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	BRANŻA:	ARCH.
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SSP I DSO	FAZA:	PW
RYSUJEK:	DŹWIĘKOWY STĘSTEM OSTZREGAWCZY RZUT PIWNICY	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	Waldemar Kozikowski	DATA:	06.2015
SPRAWDZIŁ:	Piotr Adamowicz	NR. RYS.	09