


Rehabilitacja

Hotel

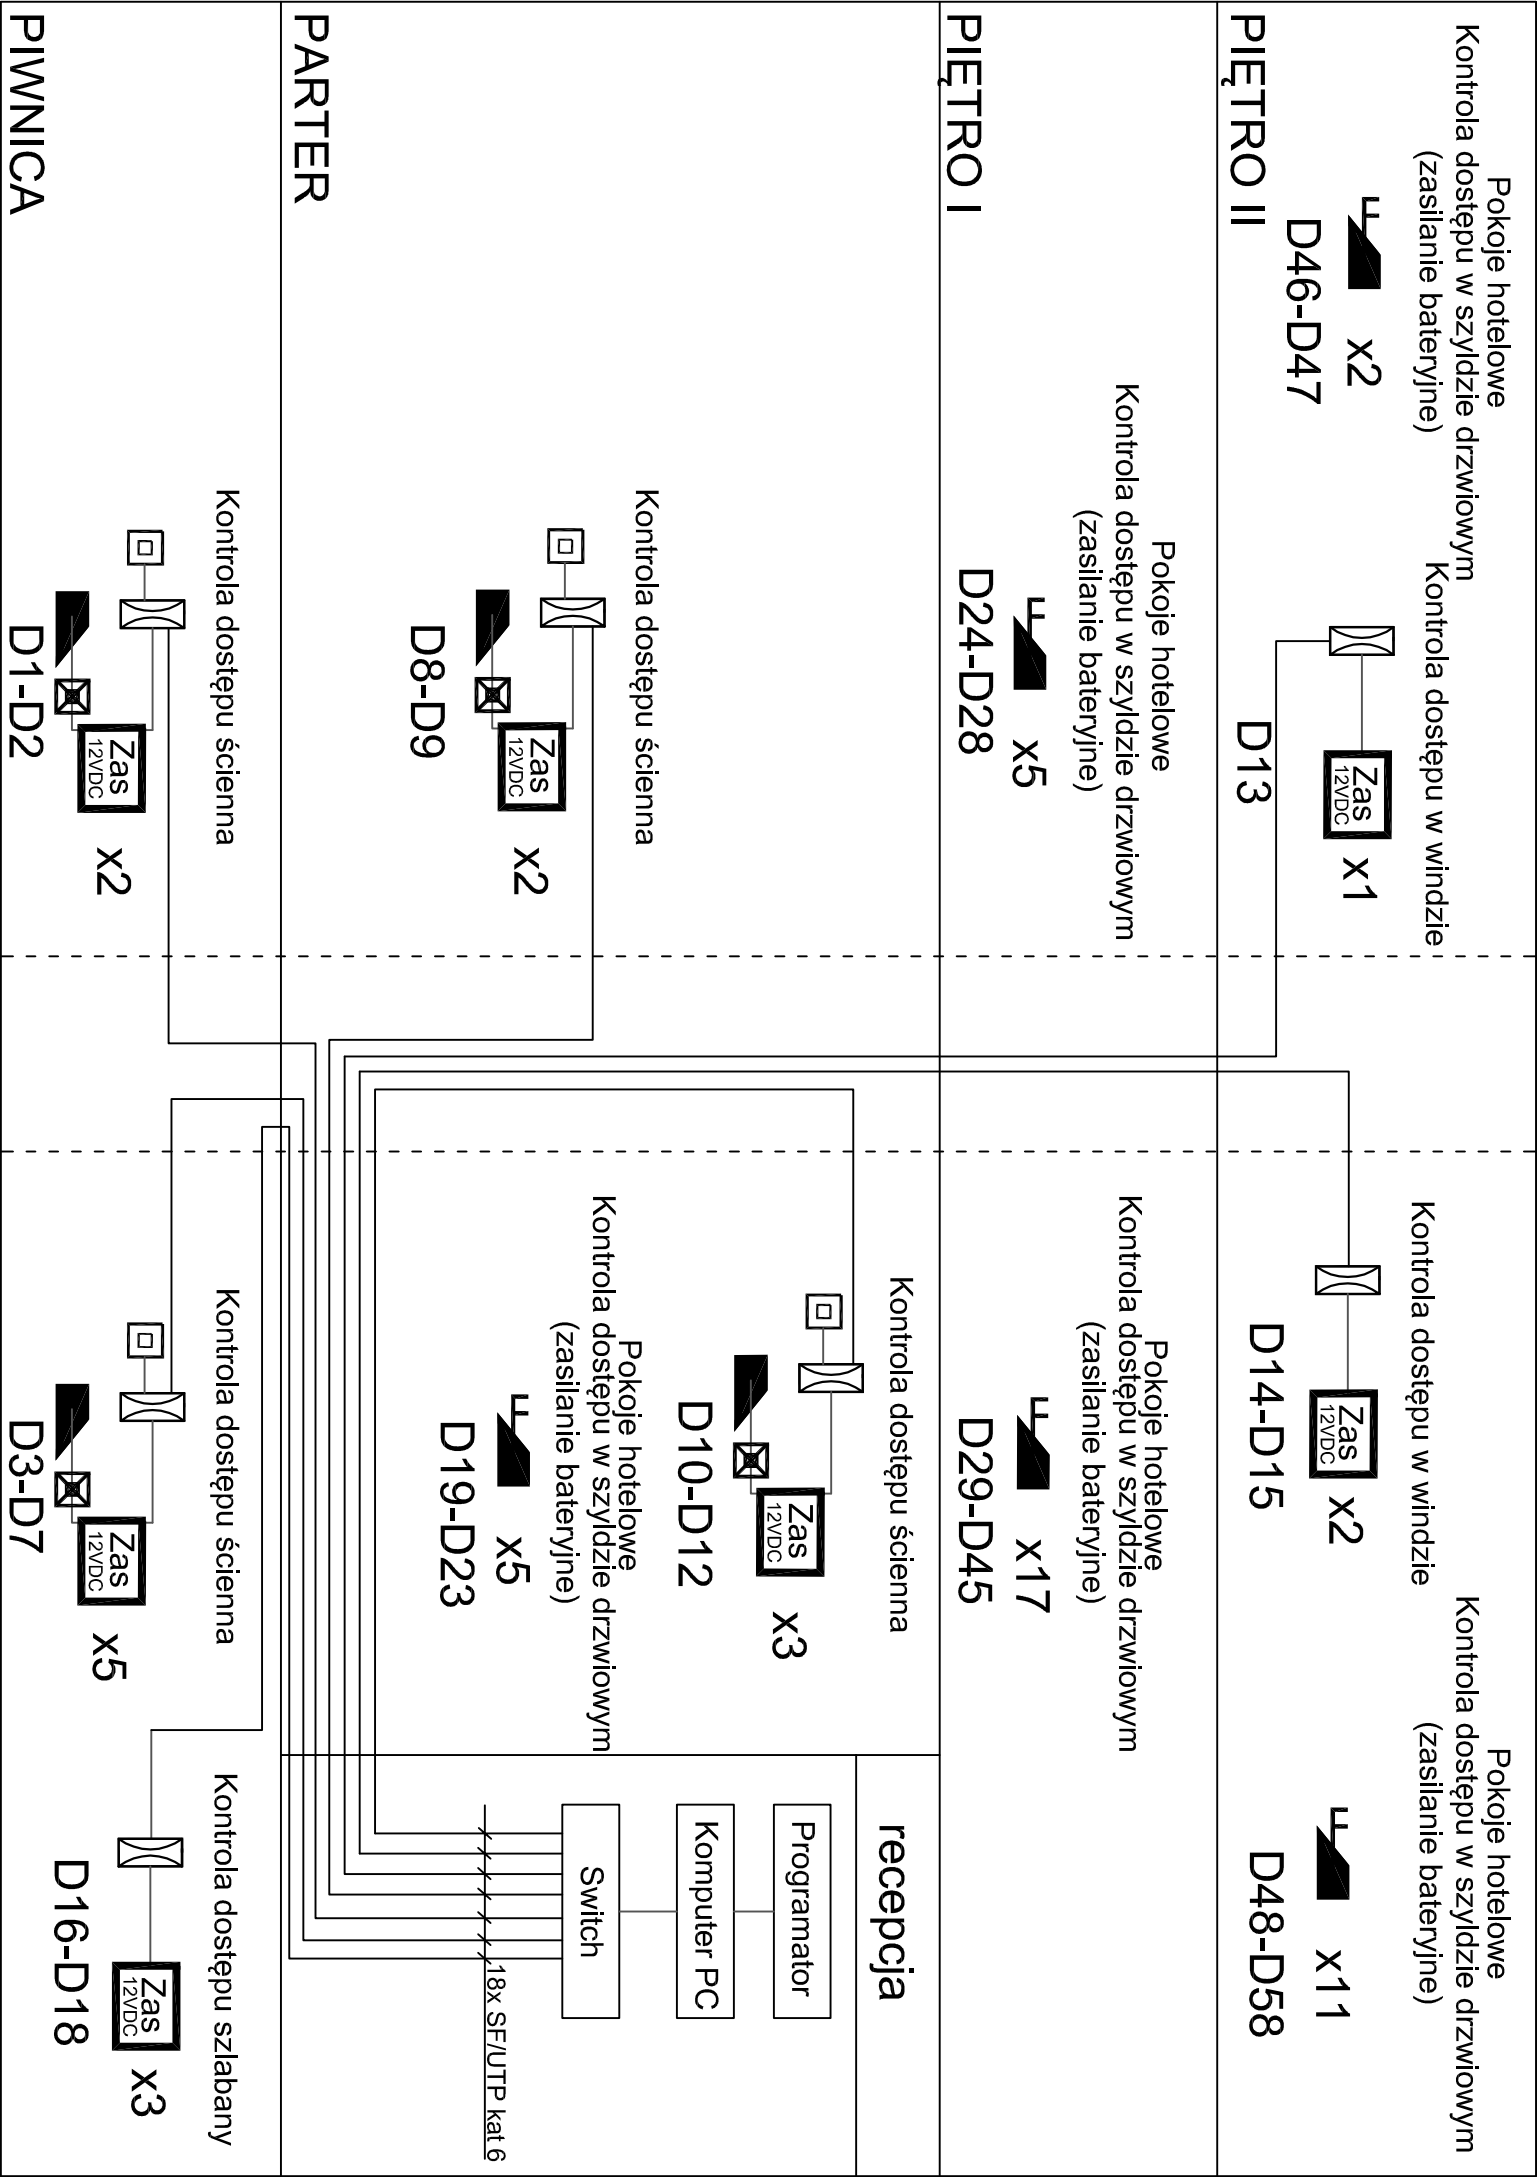

Legenda:
Przyjęte oznaczenia aparatury systemu KD:

- ☐ Czytnik kart kontroli dostępu
- ☒ Kontrola dostępu do pokoi - szyld hotelowy
- ☒ Elektrozaczep rewersyjny 12V DC
- ☐ Przycisk wyjścia typu NO
- ☒ Awaryjny przycisk wyjścia
- [Zas 12VDC] Zasilacz buforowy 12V DC 1A z akumulatorem 18Ah

TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE		BRANŻA
PROJEKT:	"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11		TELE
RYSUJER:	SYST. ZABEZPIECZENIA TECHN. OBIEKTU		FW
SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU			SKALA -
PROJEKTANT:	Waldemar Kościowski	DATA	06.2015
SPRAWDZIL:	Piotr Adamowicz	NR. RYS.	10