



IV piętro

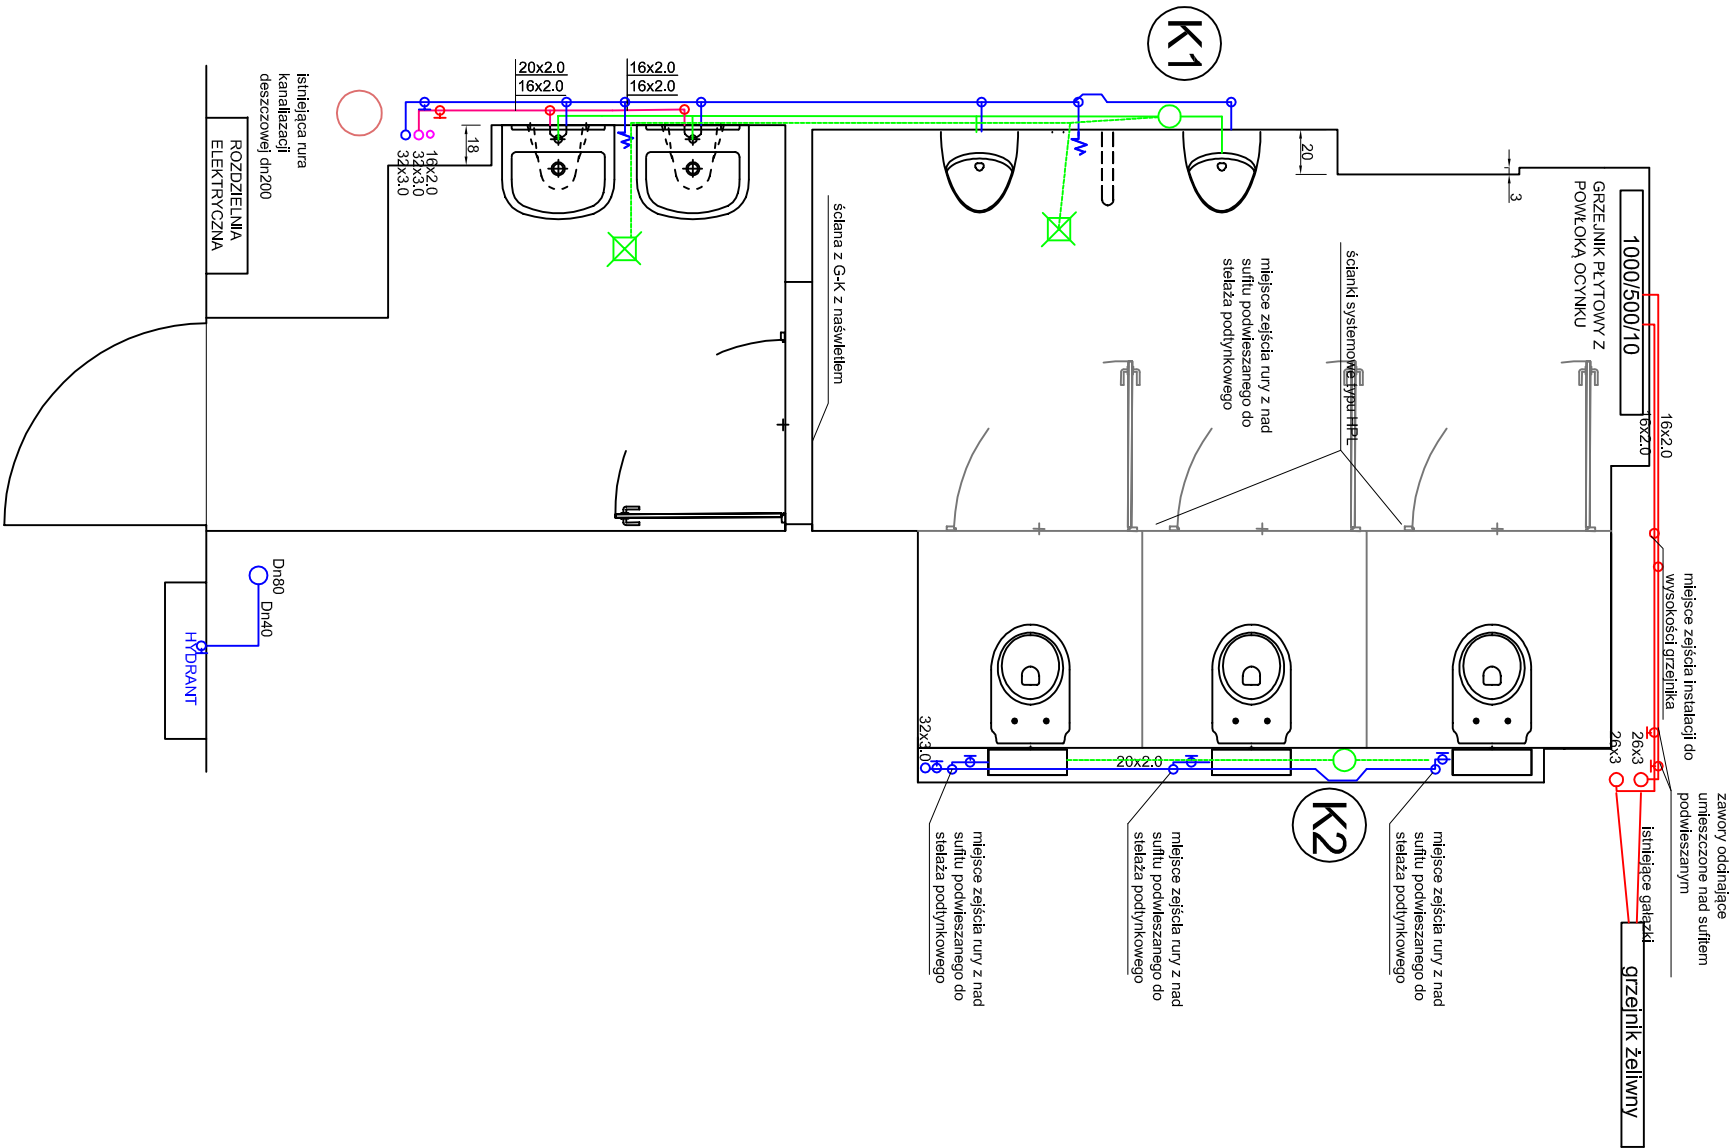

UWAGA:  
na IV piętrze należy wykonać  
odsadzkę na pionach kanalizacyjnych

- Legenda
- instalacja wody ciepłej
  - pion cyrkulacji c.w.u
  - instalacja wody zimnej
  - instalacje c.o.
  - instalacja kanalizacyjna
  - rura kan. prowadzona
  - piętro niżej nad sufitem
  - wpuśt podłogowy
  - zawór czerpalny
  - zawór kulowy
  - pion zimnej wody i c.w.u.
  - pion kanalizacyjny
  - miska ustępowa ze
  - stelażem podtynkowym
  - umywalka
  - pisuar
  - średnica rury pex/al/pex
  - instalacja hydrantowa



- UWAGI:
- WSZYSTKIE ZAWORY KULOWE ZAMONTOWAĆ NAD SUFITEM PODWIESZANYM
  - PODEJŚCIA INSTALACJI DO URZĄDZEŃ PROWADZIĆ W POSADZCE WPUSTY PODŁOGOWE W ŁAZIENKACH Z PODEJŚCIEM FI50
  - WSZYSTKIE ZAMONTOWANE MATERIAŁY MUSZĄ MIEĆ AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  - PODEJŚCIA RUR C.O. DO GRZEJKA DOLNE, WYCHODZĄCE ZE ŚCIANY
  - PRZEJŚCIA RUR PRZEZ STROPY ZABESPIECZYĆ DO EI60
  - GRZEJNIKI MUSZĄ BYĆ Z DODATKOWĄ POWŁOKĄ OCYNKU (WYKONANIE GRZEJNIKA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI ANTYKOROZYJNEJ).

REMONT TOALET W BUDYNKU WOIO	
POLITECHNIKA GDAŃSKA	
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12	
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa	
projektował: Marcin Kaczmarek	
opracował: Jakub Kasal	
Rzut IV piętra	nr rysunku 16