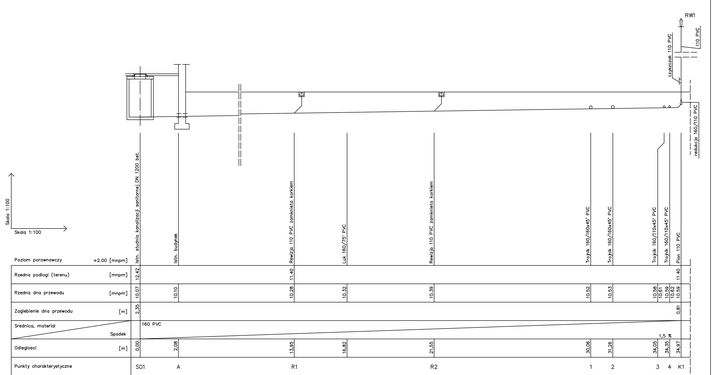

Inwestor:

Politechnika Gdańska w Gdańsku
80-952 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

Sporządził:	Nazwisko:	Sekcja: sanitarna	Nr upr.	Podpis	Data:
Współpracca	Jarosław Rokicz	instalacji sanitarnych	ZGP-III-6320/26/75		6.2007
Projektant	Adam Kujawa	instalacji sanitarnych	ZGP-III-6320/15/75		6.2007
Projektant	Sławomir Szurman	instalacji sanitarnych	267/Gd/2002		6.2007
Sprawdzający	Bertram Kloeckler	instalacji sanitarnych	383/Gd/73		6.2007

Tytuł rzutu/ **Projekt rozbudowy i remontu budynku „Kubik" na cele dydaktyczne i naukowe**
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

INSTALACJA WOD-KAN I C.W.U. - PROFIL KANALIZ. SANITARNEJ

Podziałka	Faza	Branża	Nr rys.	Nr mapy
1:100	PB + PW	Sanitarna	**S-5**	

Jarosław Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 18/16, 80-464 Gdańsk
tel./fax 058 301222, 0501 172281, architekt@wp.pl, www.architekt.architekci

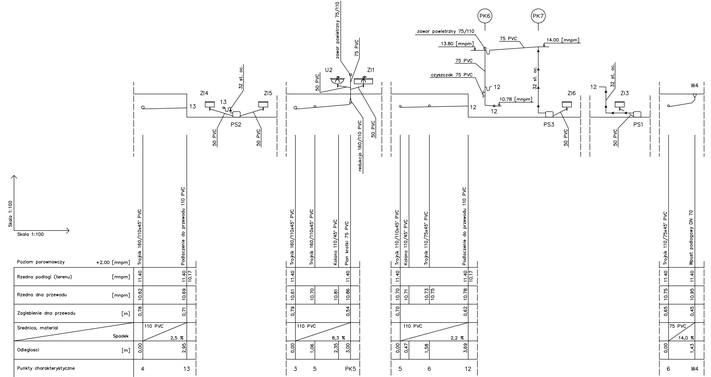

Inwestor:

Politechnika Gdańska w Gdańsku
80-952 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

Sporządził:	Nazwisko:	Sekcja: sanitarna	Nr upr.	Podpis	Data:
Współpracca	Jarosław Rokicz	instalacji sanitarnych	ZGP-III-6320/26/75		6.2007
Projektant	Adam Kujawa	instalacji sanitarnych	ZGP-III-6320/15/75		6.2007
Projektant	Sławomir Szurman	instalacji sanitarnych	267/Gd/2002		6.2007
Sprawdzający	Bertram Kloeckler	instalacji sanitarnych	383/Gd/73		6.2007

Tytuł rzutu/ **Projekt rozbudowy i remontu budynku „Kubik" na cele dydaktyczne i naukowe**
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

INSTALACJA WOD-KAN I C.W.U. - PROFIL KANALIZ. SANITARNEJ

Podziałka	Faza	Branża	Nr rys.	Nr mapy
1:100	PB + PW	Sanitarna	**S-6**	

Jarosław Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 18/16, 80-464 Gdańsk
tel./fax 058 301222, 0501 172281, architekt@wp.pl, www.architekt.architekci

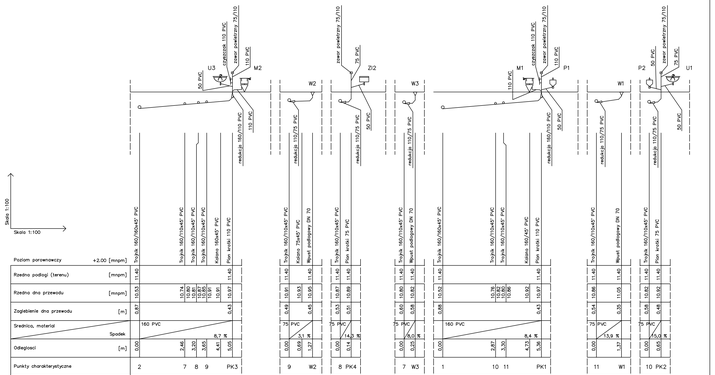

OZNACZENIA:

U1 : umywalki o szer. 45 cm
U2 : umywalka do pomieszczenia socjalnego
U3 : umywalka dla niepełnosprawnych
Z1 : zlew dwukomorowy z ociekaczem
Z2 : zlew jednokomorowy
Z3÷Z6 : zlew jednokomorowy z osadnikiem
M1 : miska ustępowa
M2 : miska ustępowa dla niepełnosprawnych
WI÷W4 : wpusty podłogowe DN 70
RW1 : rura wywiewna 110/160 PVC
PS1÷PS3: pompy do ścieków N=0,45kW 1x230V

UWAGI:

1. Materiał przewodów kanalizacyjnych: a podłoże – rury kielichowe PVC klasa S, do kanalizacji zewnętrznej kanalizacji wewnętrzna – rury kielichowe PVC do kanalizacji wewnętrznej proś. Wavin.
2. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych: 160 – i=1,5 %
110 – i=2,0 %, 75 – i=2,5 %, 50 – i=3,0 %

Inwestor:

Politechnika Gdańska w Gdańsku
80-952 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

Sporządził:	Nazwisko:	Sekcja: sanitarna	Nr upr.	Podpis	Data:
Współpracca	Jarosław Rokicz	instalacji sanitarnych	ZGP-III-6320/26/75		6.2007
Projektant	Adam Kujawa	instalacji sanitarnych	ZGP-III-6320/15/75		6.2007
Projektant	Sławomir Szurman	instalacji sanitarnych	267/Gd/2002		6.2007
Sprawdzający	Bertram Kloeckler	instalacji sanitarnych	383/Gd/73		6.2007

Tytuł rzutu/ **Projekt rozbudowy i remontu budynku „Kubik" na cele dydaktyczne i naukowe**
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

INSTALACJA WOD-KAN I C.W.U. - PROFIL KANALIZ. SANITARNEJ

Podziałka	Faza	Branża	Nr rys.	Nr mapy
1:100	PB + PW	Sanitarna	**S-7**	

Jarosław Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 18/16, 80-464 Gdańsk
tel./fax 058 301222, 0501 172281, architekt@wp.pl, www.architekt.architekci