



Gdańsk, dnia 02.10.2012 r.

ZP/317/D/050/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „*Dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej*”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

1. **Pytanie:** *Czy zamawiający udostępni formularz ofertowy, czy oferent ma sporządzić go samodzielnie?*

Odpowiedź: Zamawiający udostępni formularz ofertowy.

2. **Pytanie:** *Specyfikacja określa przyłącza zamontowane w biurku. Czy w istniejącym podejście będą puszki podłogowe?*

Odpowiedź: Oferent powinien przewidzieć 3 puszki podłogowe z podłączeniem kątowym o wielkości 8 modułów 45x45mm z pełnym niezbędnym wyposażeniem. Podest będzie wykonany z paneli podłogowych.

3. **Pytanie:** *Czy system centralnego sterowania ma zarządzać oświetleniem oraz zaciemnieniem?*

Odpowiedź: TAK. Oferent powinien przewidzieć wszystkie niezbędne urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania całego systemu i jeśli zajdzie taka potrzeba zamontować rozdzielnice o takiej samej wielkości i wyglądzie, aby nie odbiegała od już zamontowanych

4. **Pytanie:** *Zamawiający wyspecyfikował w poz 4 siłę światła w lumenach. Czy nie zaszła pomyłka i siła światła ma być w ansi lumenach?*

Odpowiedź: Oferent powinien przewidzieć wskazaną siłę światła w Ansi lumenach.

5. **Pytanie:** *Zamawiający wyspecyfikował w poz 3 sala 4/25 okablowanie jako pełne. Co zamawiający miał na myśli?*

Odpowiedź: Oferent powinien przewidzieć podłączenie zasilania oraz okablowania strukturalnego z najbliższego istniejącego punktu. Ponadto powinien przewidzieć okablowanie sygnału VGA/audio, HDMI zakończonego przyłączem natynkowym o długości ok 8 mb.

6. **Pytanie:** *Zamawiający wyspecyfikował w poz 2 korytarz okablowanie jako pełne. Co zamawiający miał na myśli?*

Odpowiedź: Oferent powinien przewidzieć podłączenie zasilania oraz okablowania strukturalnego z najbliższego istniejącego punktu.




7. **Pytanie:** Zamawiający wyspecyfikował w poz 2 korytarz uchwyt ścienny, gdzie wskazane miejsce montażu jest do sufitu. Proszę o sprecyzowanie miejsca montażu.

Odpowiedź: Oferent powinien przewidzieć montaż do sufitu, a tym samym zastosować uchwyty do montażu sufitowego. Długość uchwytów ok 1,5m i 3 m. Oferent winien sprawdzić poprawną długość przed przystąpieniem do montażu. Dla monitora przy wejściu wysokość dolnej części monitora określa się na wysokości 180 cm.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp, prowadzą także do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

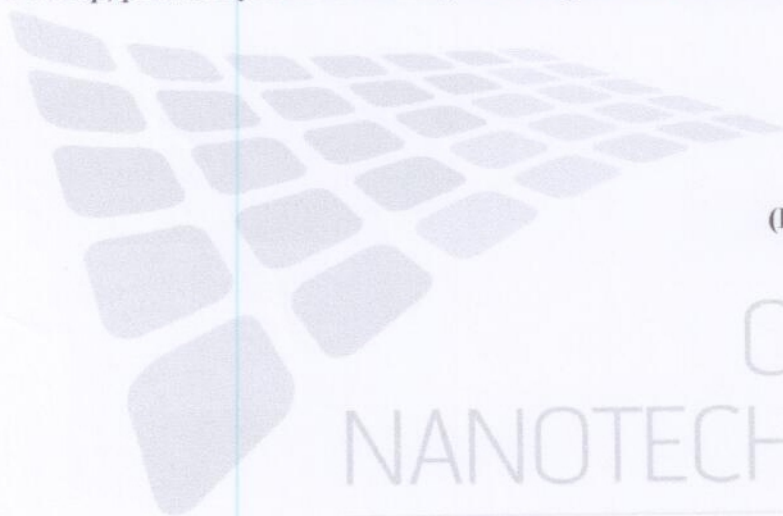

KANCLERZ

inż. Marek Tłok

(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

CENTRUM
NANOTECHNOLOGII
Politechniki Gdańskiej