

Sygn.akt: ZP/151/025/D/14/3

Zapytanie dotyczące treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

dotyczy: postępowania na dostawę 2 szt. urządzeń podtrzymywania napięcia wraz z wyposażeniem dla Centrum Usług Informatycznych PG

- I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, iż w dniu 16.04.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie:

W załączniku nr 1 do SIWZ – jest napisane, że wykonawca oferuje: „ 12 godzinny czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej liczony w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki”, a w załączniku nr1 do umowy Nr ZP/151/025/D/2014 jest napisane, że wykonawca zobowiązuje się do „przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili zgłoszenia awarii licząc w dni robocze” Który z zapisów jest wiążący?

Odpowiedź:

Prawidłowy zapis: 8 godzinny czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej liczony w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki

- II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

na stronie 15 SIWZ pkt.1

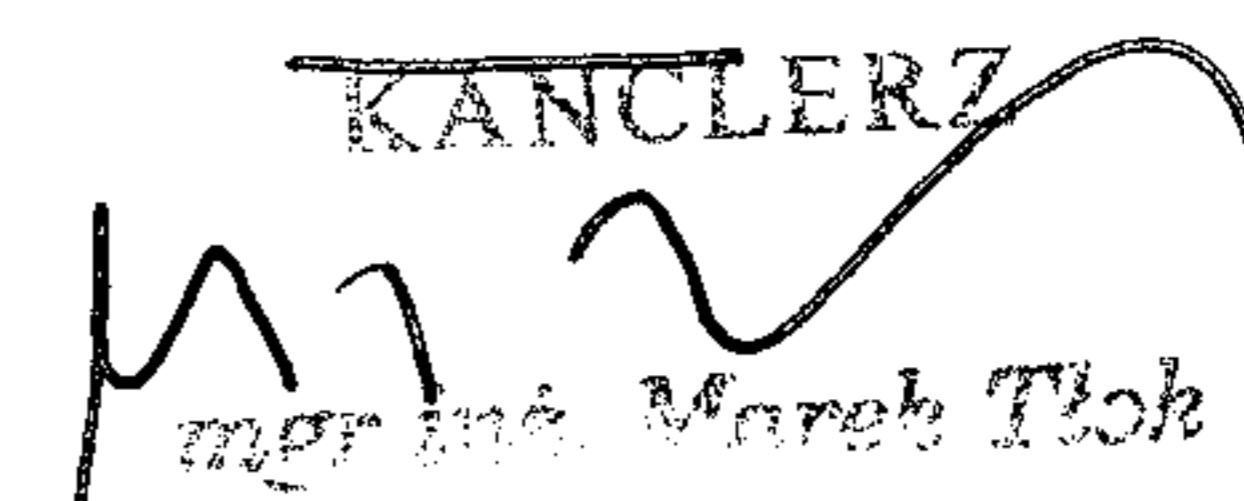
przed zmianą

- 12 godzinny czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej liczony w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki,

po zmianie:

- 8 godzinny czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej liczony w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki,

Wykonawcy winni uwzględnić powyższą zmianę w złożonej ofercie.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

KANCLERZ

mgr inż. Marek Tłok

