



PROJEKTOWANA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

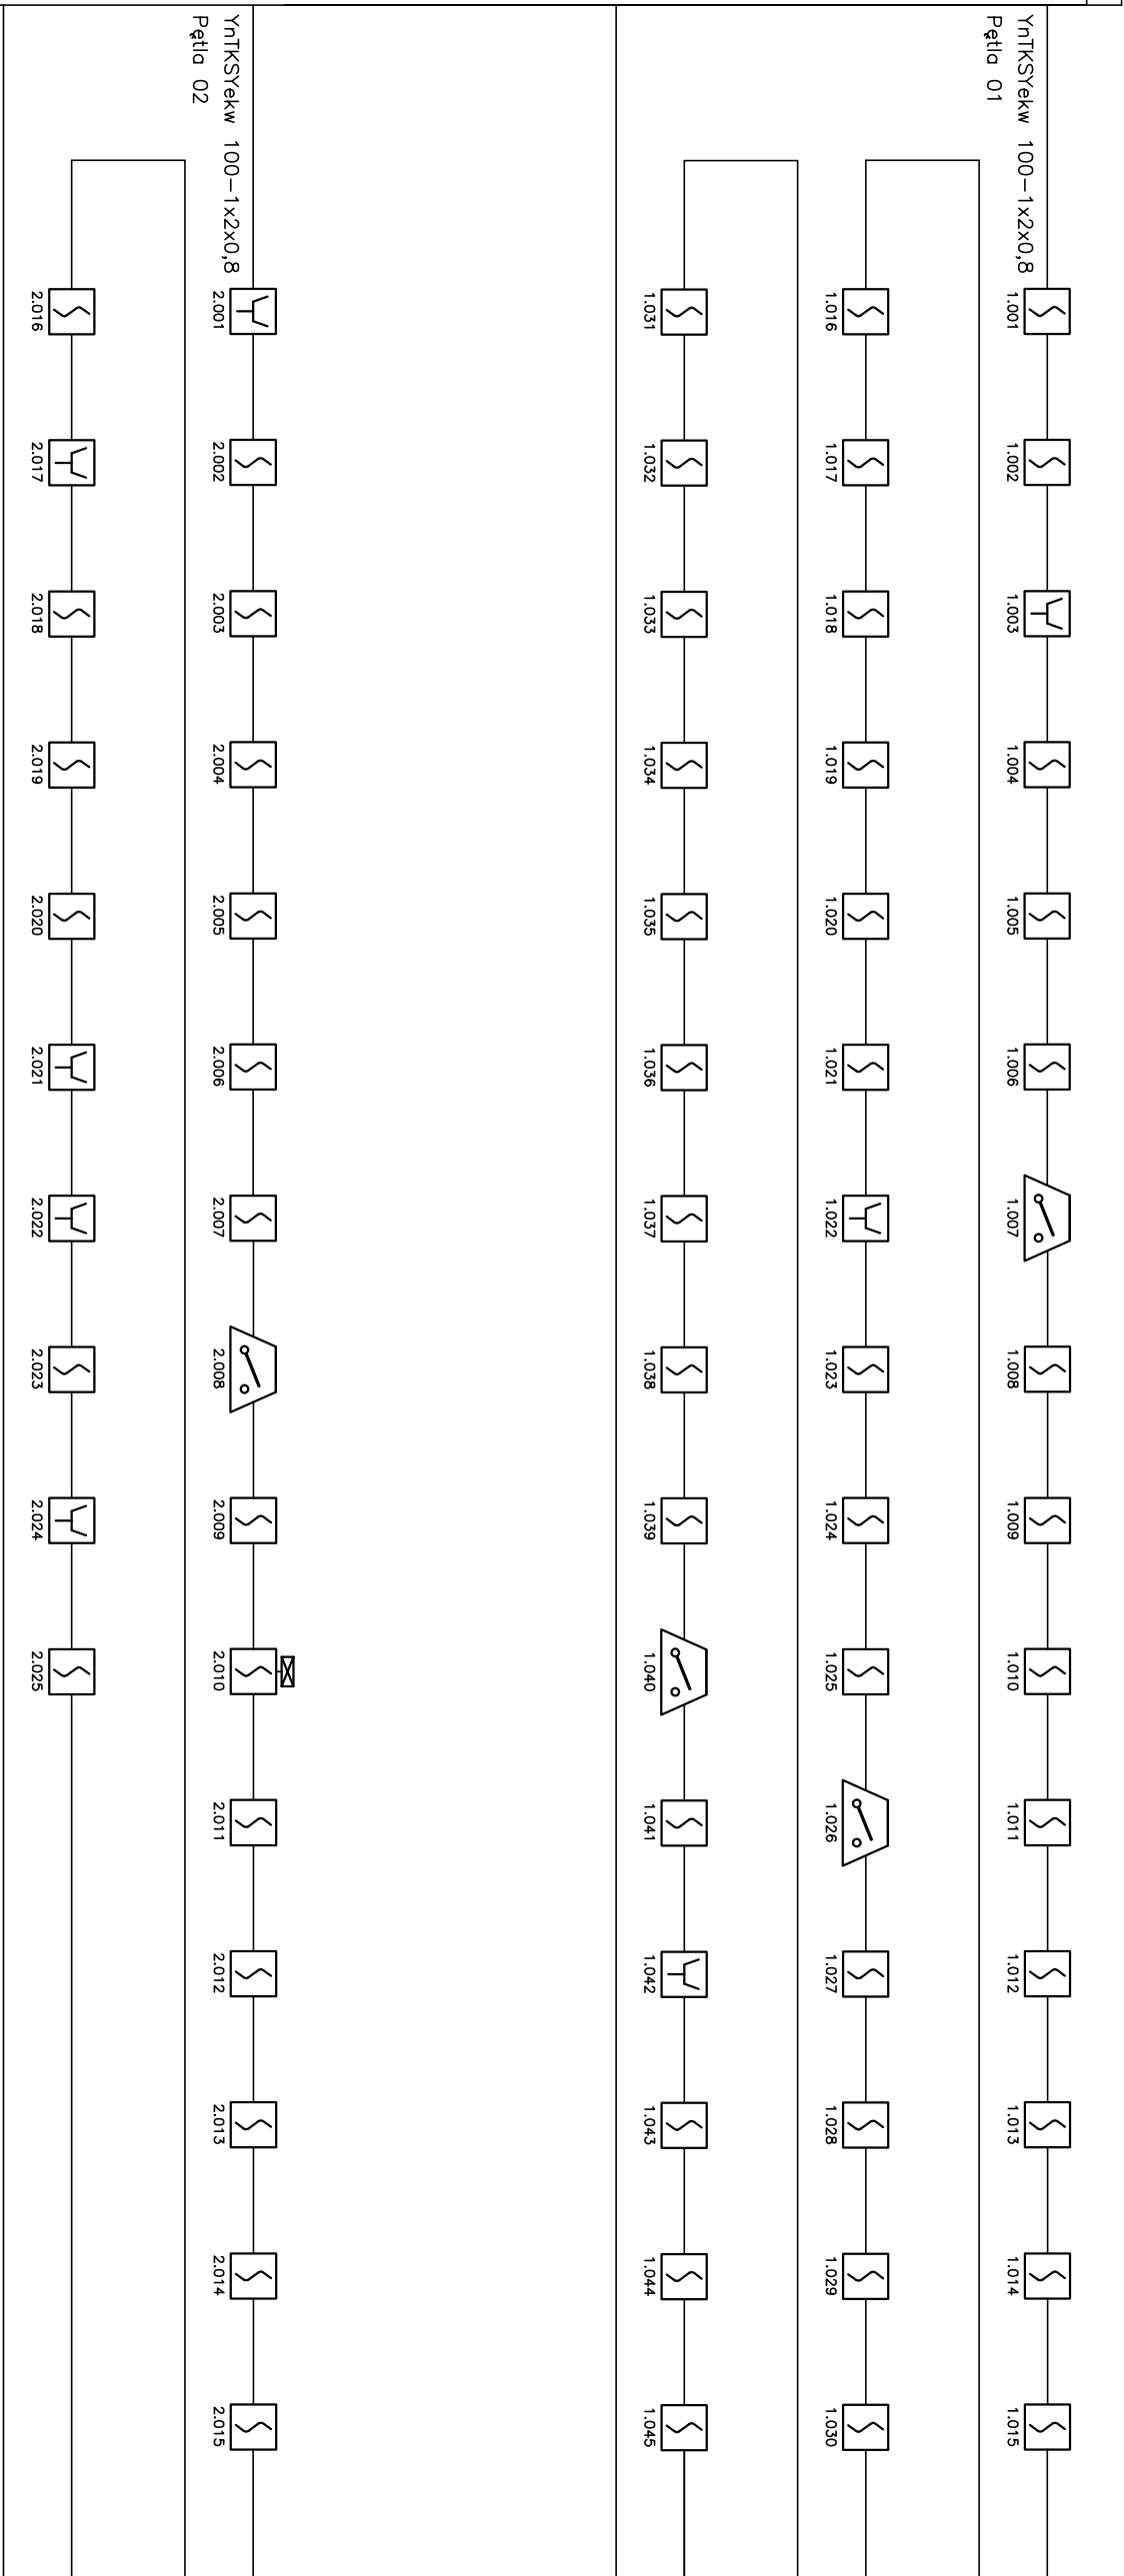


| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| Opracował | mgr inż. Maciej Konarzewski mgr inż. Piotr Payk | Data 02.2015 | Stradum: PW |
| Projektował | mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PWOE/06 | Skłoda | Branża ELEKTRYCZNA SSP |
| Sprawdził | mgr inż. Mariusz Koczczak upr. nr POM/0189/PWOE/11 | | |
| Inwestycja: | Inwestor: | | |
| Rozbudowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79, 80–221 Gdańsk | | Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80–952 Gdańsk | |
| Temat rysunku: Schemat pięti dozorowo-sygnalizacyjnej systemu sygnalizacji pożaru | | Nr. rysunku 03 | Akusz 1/4 |

PROJEKTOWANA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU



| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| Opracował | mgr inż. Maciej Konarzewski mgr inż. Piotr Payk | Data 02.2015 | Stronum: PW |
| Projektował | mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PWOE/06 | Skala | Branża ELEKTRYCZNA SSP |
| Sprawdzili | mgr inż. Mariusz Koczczak upr. nr POM/0189/PWOE/11 | | |
| Investycja: | Investor: | | |
| Rozbudowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79, 80–221 Gdańsk | | Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80–952 Gdańsk | |
| Temat rysunku: Schemat pięti dozorowo-sygnalizacyjnej systemu sygnalizacji pożaru | | Nr. rysunku 03 | Akusz 2/4 |

PROJEKTOWANA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

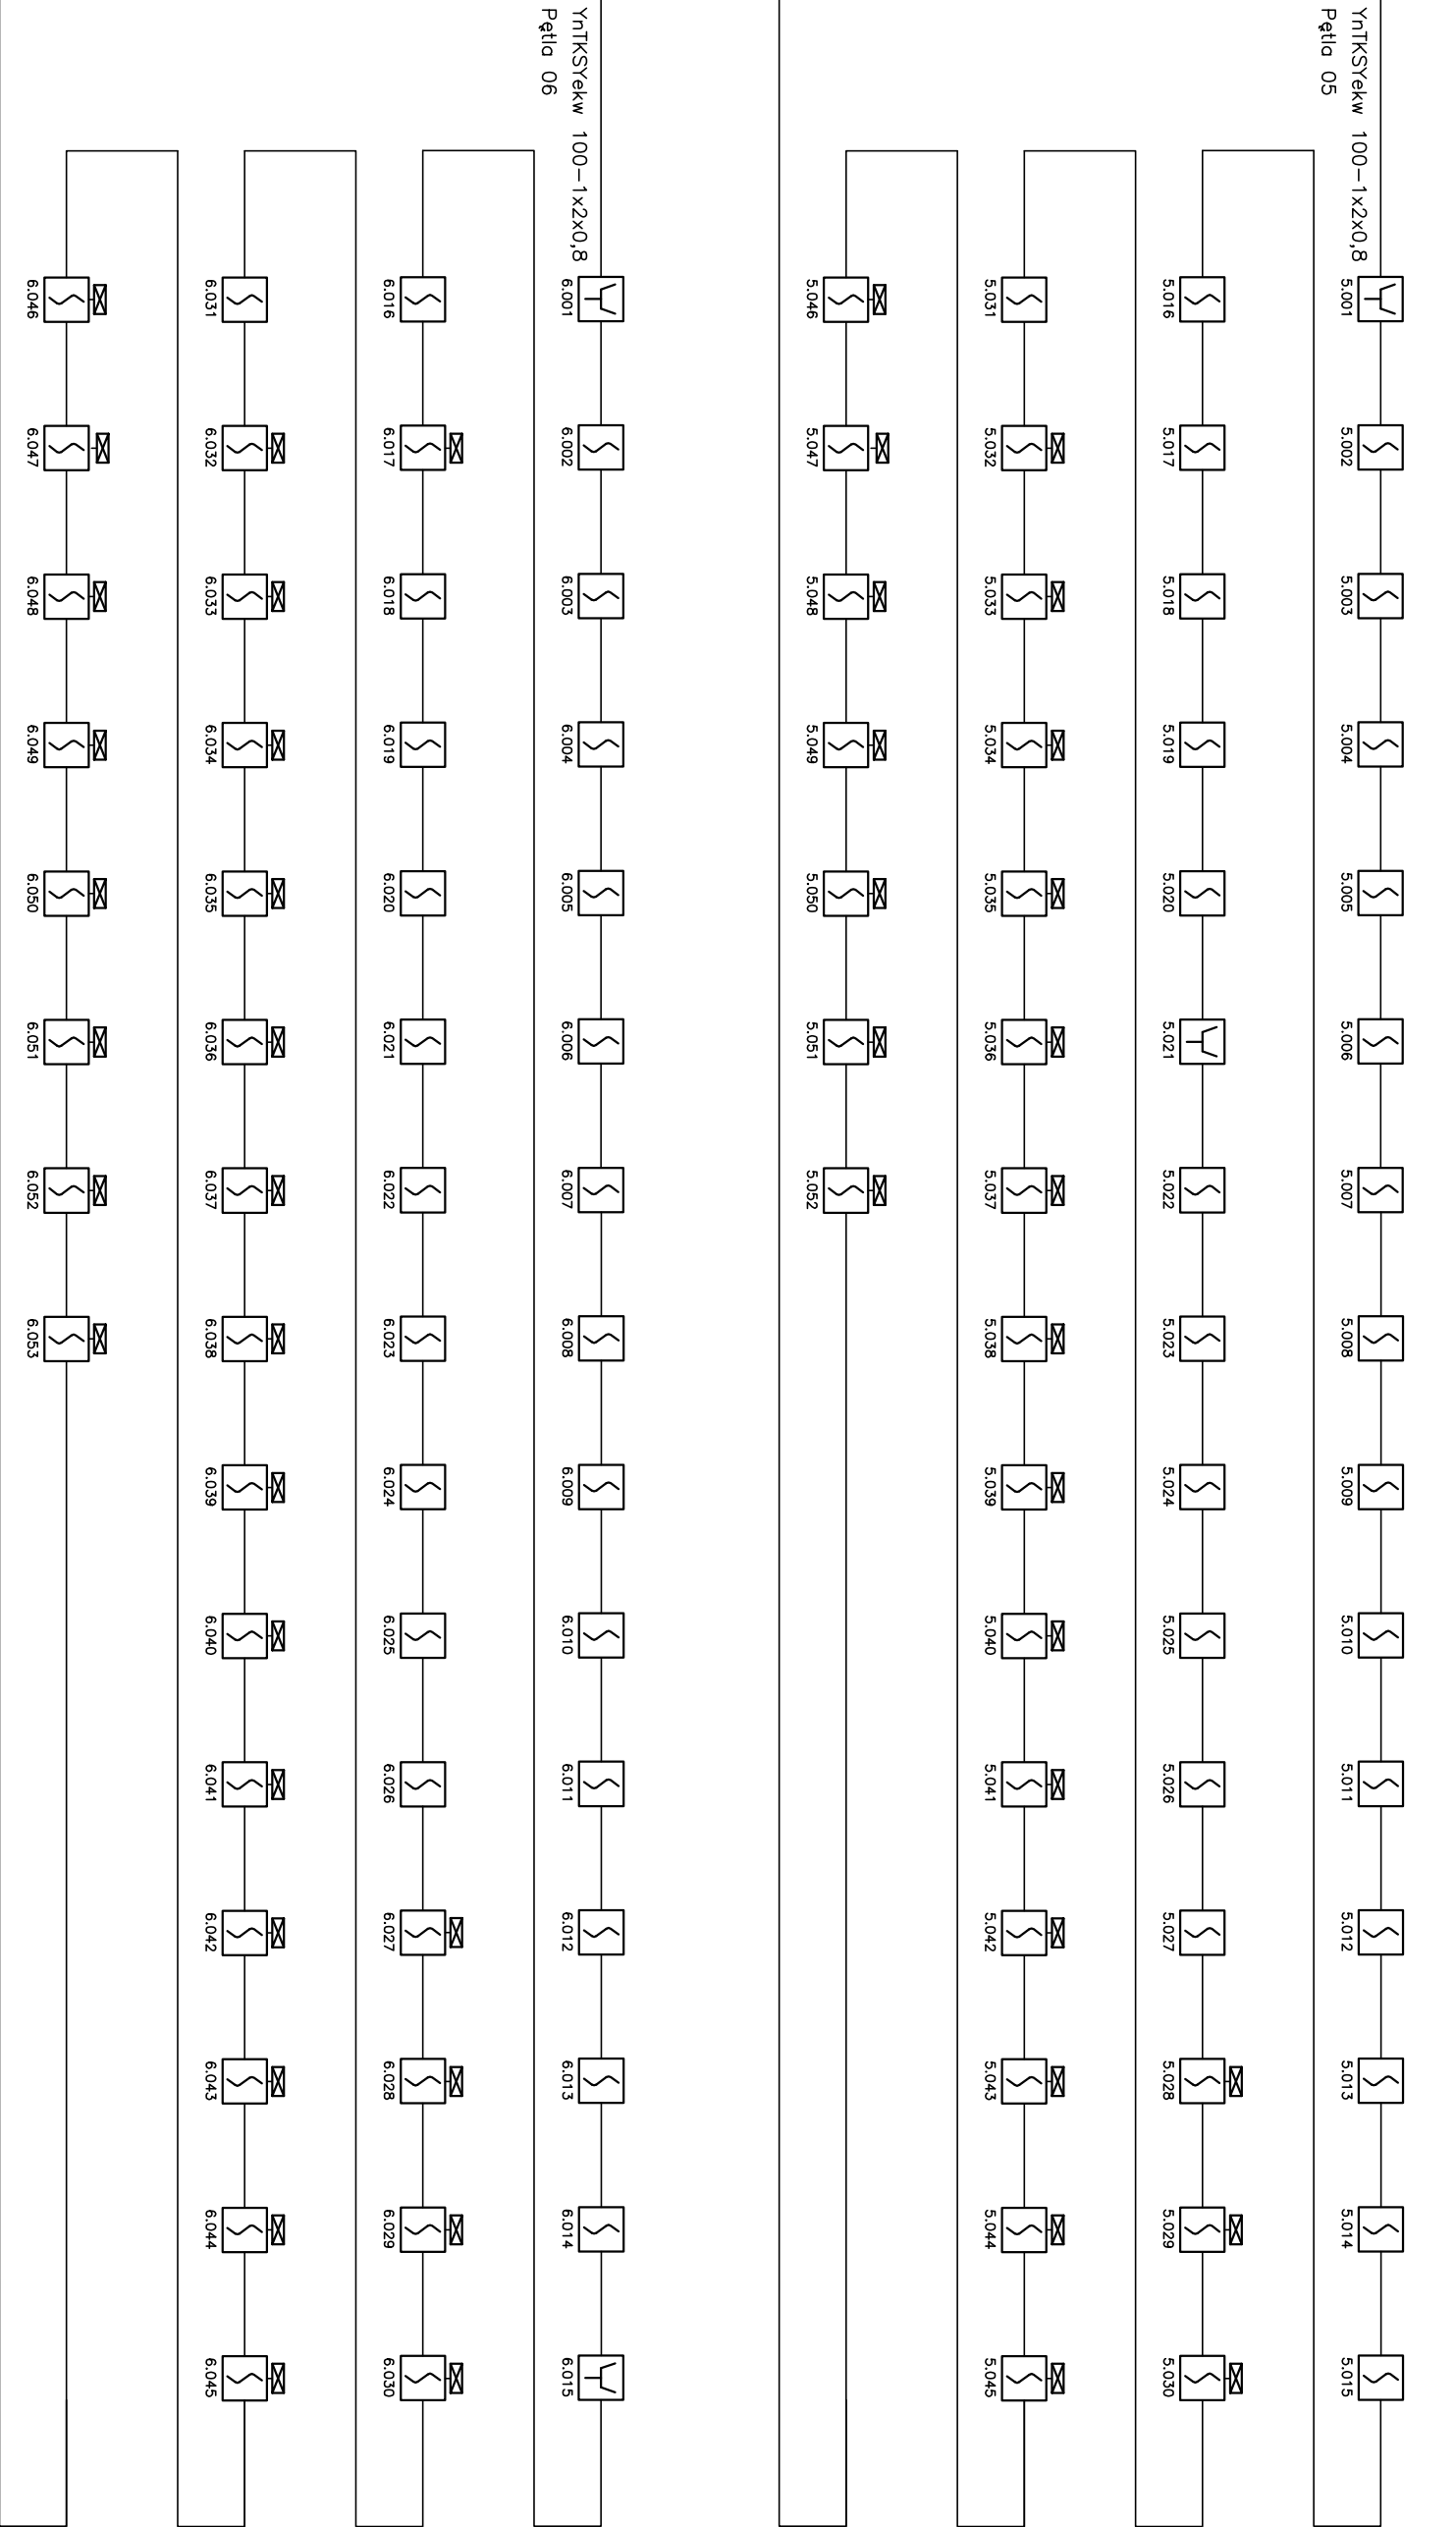

uwaga:
nowe elementy:
6.009, 6.043

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|-------------------|---------------|
| Opracował | mgr inż. Maciej Kondrzewski mgr inż. Piotr Pałyk | Data | 02.2015 | Stadium: PW | |
| Projektował | mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/PWOE/06 | | | | |
| Sprawdził | mgr inż. Mariusz Kocprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 | Skala | Branża ELEKTRYCZNA SSP | | |
| Investycja: | Rozbudowa Wydziału Zarządzanie i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79, 80–221 Gdańsk | Investor: | Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80–952 Gdańsk | | |
| Temat rysunku: Schemat pętli dozorowo–sygnalizacyjnej systemu sygnalizacji pożaru | | | | Nr. rysunku 03 | Arkusz 3/4 |

PROJEKTOWANA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU



uwaga:
nowe elementy:
7.037, 7.039, 7.040, 7.043, 7.044, 7.046
8.001 – 8.049

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|--------------------------------------|----------|-------------|
| Opracował | mgr inż. Maciej Kondrzewski | Data | 02.2015 | Stadium: | PW |
| Projektował | mgr inż. Piotr Pałyk | | | | |
| | mgr inż. Bartłomiej Zosiuk | | | Skala | Branża |
| Sprawdził | upr. nr POM/0149/PWOE/06 | | | | ELEKTRYCZNA |
| | mgr inż. Mariusz Kocprzak | | | | SSP |
| | upr. nr POM/0189/PWOE/11 | | | | |
| Investycja: | Rozbudowa Wydziału Zarządzanie i Ekonomii | Investor: | Politechnika Gdańska | | |
| | ul. Traugutta 79, 80-221 Gdańsk | | ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk | | |

Temat rysunku:
Schemat pętli dozorowo-sygnalizacyjnej
systemu sygnalizacji pożaru

Nr. rysunku
03

Arkusz
4/4