


VI piéto

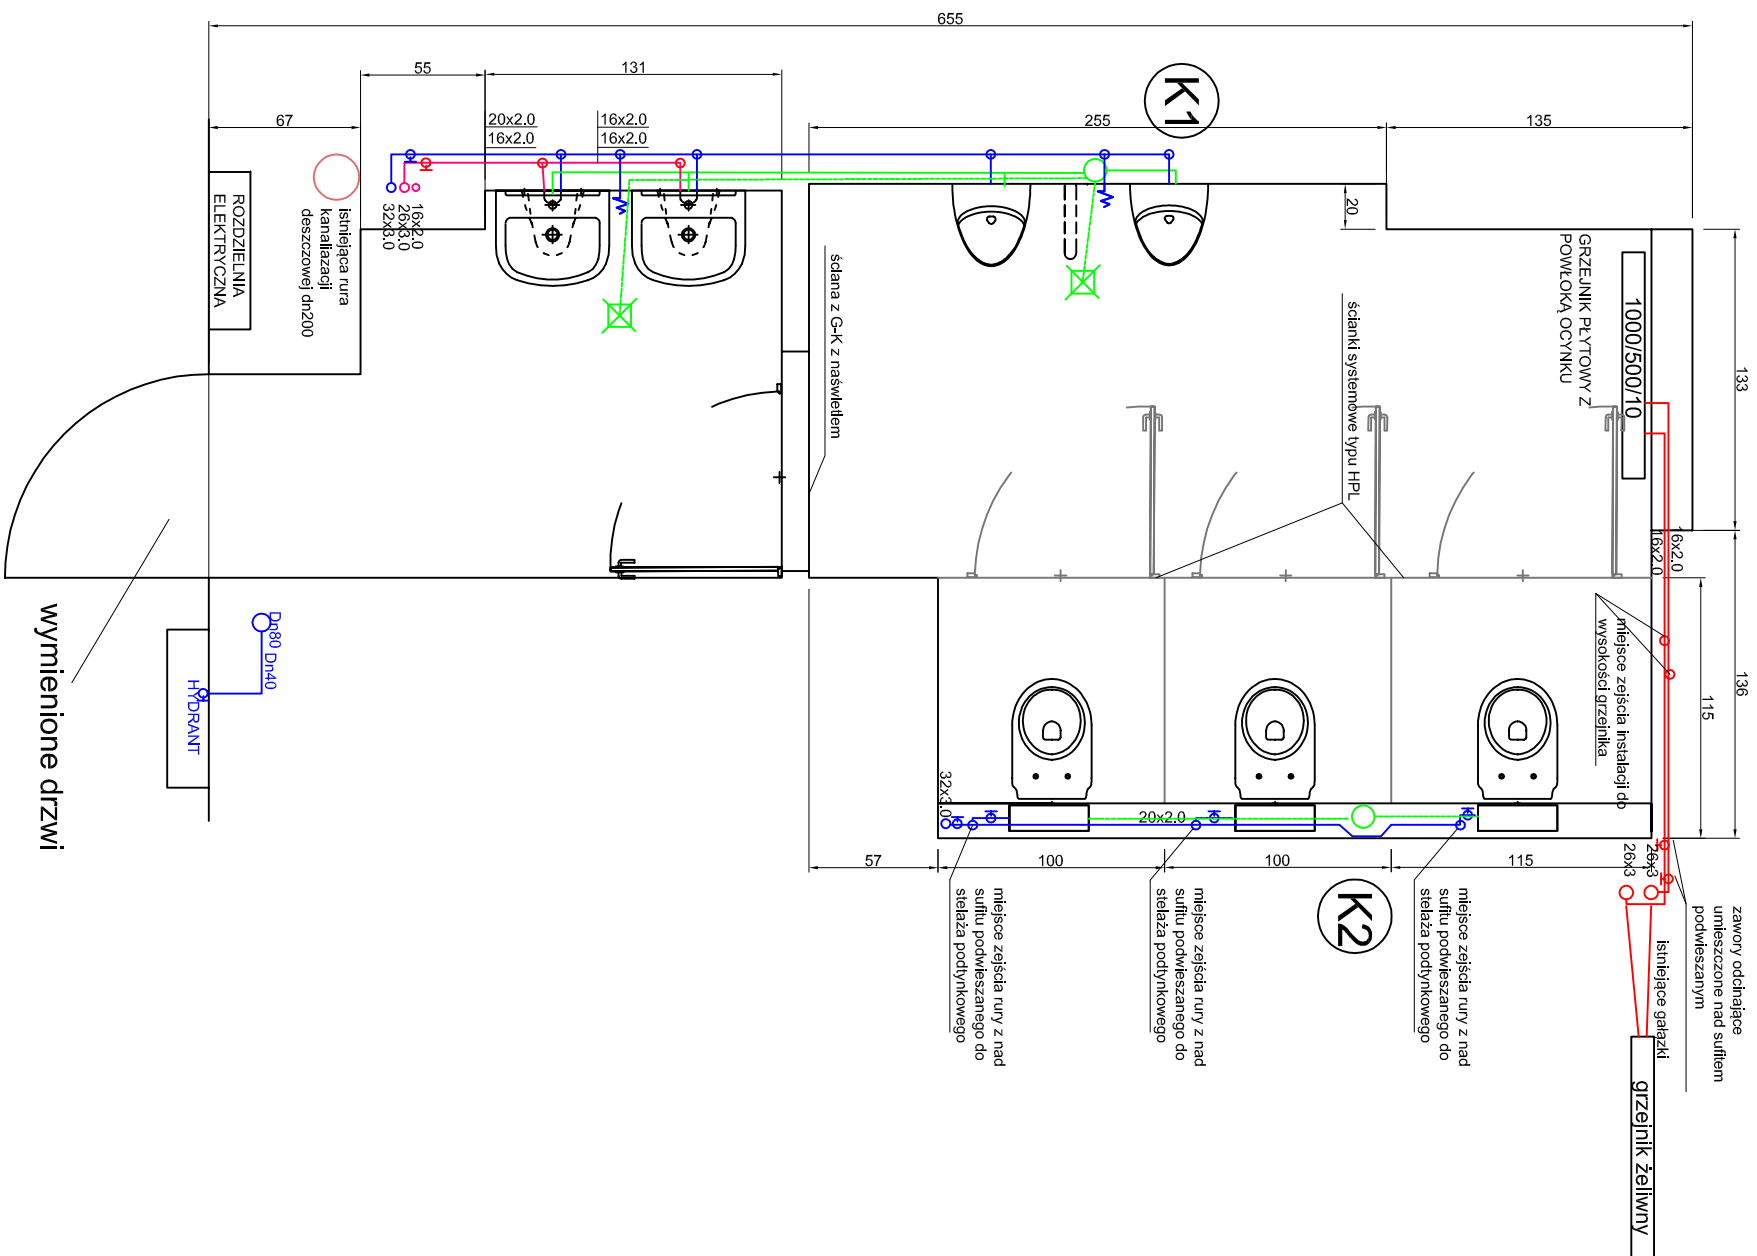

Legenda

instalacja wody ciepłej

pion cyrkulacji c.w.u

instalacja wody zimnej

instalacje c.o.

instalacja kan

rura kan. prowadzona

piętro niżej nad sufitem

wpust podłogowy

zawór czerpalny

zawór kulowy

pion zimnej wody i c.w.u.

pion kanalizacyjny

miska ustępowa ze
stelażem podtylnym

umywalka

pisuar

średnica rury pex/al/pex

instalacja hydrantowa

UWAGI:

**- WSZYSTKIE ZAWORY KULOWE
ZAMONTOWAĆ NAD SUFITEM
PODWIESZANYM**

- PODEJŚCIE INSTALACJI DO

LIBRARIEN EN CHARGE DE LA BIBLIOTHÈQUE

-WPI ISTY PODŁOGOWE W
OINZ {DEZEN I NOW, IDEIO W I OO, IDEIO

WIOSN I LIECOWIE W KAZIENKACH Z BODEŁCZYM ELEN

Wszystkie zamontowane Łazienkach z podjeżdżaniem

WZŁIISKIE ZAMONION

MAJERIAŁY MUSZĄ MIEĆ AKOBYŚTA O ICH ZAMAWIANIA I OPODOK

AKCEPTACJĘ ZAMAWIAJĄCEGO

- **PODEJSCIA RUR C.O. DO GRZEJKA**

DOLNE, WYCHODZĄCE ZE ŚCIANY

- PRZEJŚCIA RUR PRZESZ STROPY

ZABESPIECZYĆ DO EI60


- GRZEJNIKI MUSZĄ BYĆ Z

DODATKOWA POWŁOKA ODCYNIKU

(WYKONANIE GRZEJNIKA O

PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI

ANTYKOROZYJNEJ).

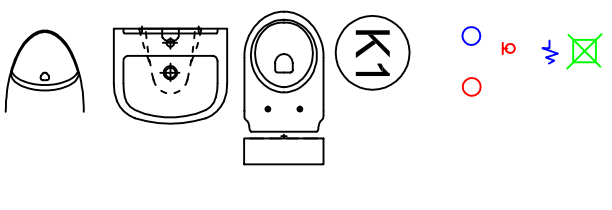

REMONT TOALET W BUDYNKU WOJO POLITECHNIKA GDANSKA	80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa	projektował: Marcin Kaczmarek
opracował: Jakub Kasal	
Rzut VI piętra	nr rysunku 18